

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH

"AKWEDUKT"

Jaczków ul.Długa 29, 67-200 Głogów

Nr egzemplarza

01

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT :	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej w Głogowie na działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 obręb 0001 "Nadodrze" miasto Głogów			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :	Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej			
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI			
ADRES INWESTYCJI :	Ulica Elektryczna w Głogowie			
LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO :	Jednostka ewidencyjna: 020301_1 Miasto Głogów Obręb: 0001 Nadodrze Numery działek ewidencyjnych: 105/1, 125/3, 125/4, 129			
INWESTOR :	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Łąkowa 52, 67-200 Głogów			
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej w Głogowie na działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 obręb 0001 "Nadodrze" miasto Głogów" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.				
	WYKONAWCY	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTANT :	mgr inż. Tomasz Bartoszek	211/01/DUW do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	16.08.2021	
RYSOWAŁ :	Jolanta Kaczmarek		16.08.2021	
SPRAWDZIŁ :	inż. Bartłomiej Burda	121/DOS/11 do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	16.08.2021	

Zawartość projektu

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego – str. 3

I. Część opisowa projektu – str. 7

1. Projekt zagospodarowania terenu – str. 8
2. Podstawa opracowania – str. 10
3. Przedmiot i zakres inwestycji – str. 10
4. Opis ogólny – str. 10
5. Funkcja – str. 10
6. Charakterystyka projektu – str. 10
7. Uwagi ogólne – str. 12
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – str. 13

II. Część rysunkowa projektu – str. 16

1. Projekt zagospodarowania terenu – str. 17
2. Profile sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej – str. 18

III. Część zawierająca uzgodnienia – str. 20

1. Opinia ZUDP – str. 21
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – str. 26
3. Wykaz właścicieli i władających wraz z mapą ewidencyjną – str. 35
4. Zgody i oświadczenia właścicieli gruntów na zajęcie terenu – str. 39
5. Pismo DWKZ we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy – str. 46
6. Warunki technicznego podłączenia – str. 50
7. Uzgodnienie koncepcji projektowanej sieci przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o. – str. 55
8. Uzgodnienie projektu przez PWiK w Głogowie – str. 57



WOJEWÓDZA DOLNOŚLĄSKI

ABGP III/11-1.7131.7132-11/01

Wrocław, dnia 18 czerwca 2001 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j e

Panu Tomaszowi Bartoszkowi
magistrowi Inżynierowi
urodzonemu dnia 24 marca 1973 r. w Kozuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 211/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Wniosek z dnia 14.04.2001 r. Pana mgr. inż. Tomasza Bartoszek wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.

Złożony wniosek zgodnie z 13 ust. 1 cytowanego w podstawie prawnej rozporządzenia był rozpatrywany przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem Nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 6 poz. 209 z późn. zm.) w postępowaniu kwalifikacyjnym, w czasie którego stwierdzono, że odbyte praktyki projektowa i wykonawcza spełniają określone prawem wymagania, są zgodne z wnioskowaną specjalnością i odpowiadają zakresowi inżynierii sanitarnej.

Komisja Jednocześnie stwierdziła, że wnioskodawca przedstawił dyplom ukończenia studiów na kierunku „budownictwo”, w związku z czym korzystając z zapisu § 22 przywołanego w podstawie rozporządzenia indywidualnie rozpatrzyła kierunek studiów i zakwalifikowała wykształcenie jako odpowiednie dla specjalności instalacyjnej sanitarnej i dopuściła Pana Tomasza Bartosza do zdawania egzaminu.

Dnia 28 i 30 maja 2001 r. Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego przeprowadziła egzamin, który Pan T. Bartoszek złożył z wynikiem pozytywnym.

Jednocześnie w dniu 29.05. b.r. do tut. Wydziału wpłynęło pismo Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Zielonogórskiej, w sprawie interpretacji uprawnień absolwentów specjalności „inżynieria sanitarna” na kierunku „budownictwo” w którym poinformowano, że ukończone studia na wskazanej wyżej specjalności dotyczą całości zagadnień związanych z inżynierią sanitarną, a tym samym upoważniają o ubieganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych. Dokonana kwalifikacja okazała się więc zbieżna z poglądem wyrażonym we wskazanym wyżej piśmie. W tym stanie orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.




Z up. Wojewody Dolnośląskiego

Danuta Kłobucka
p.o. Dyrektora Wydziału
Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Bartoszek
ul. G. Morcinka 18 B/9
67-200 Głogów
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ABGP.a/a



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-A2J-76M-YPI *

Pan Tomasz Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0686/01
adres zamieszkania ul. Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-400/2010/11

Wrocław, dnia 01 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.*) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (*Dz.U. Nr 163, poz. 1364*) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.*), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

n a d a j e

Panu

Bartłomiej Burda

inżynier z kierunku inżynieria środowiska
urodzony dnia 10 lutego 1975 r. w Wałbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 121/DOŚ/11

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń**

Pan Bartłomiej Burda jest uprawniony:

W specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych** - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. z 2005r. Nr 96, poz. 817*) - do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
- 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- 4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

bez ograniczeń w zakresie w/w specjalności.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Bartłomiej Burda posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Bartłomiej Burda
Ul. Plutona 23/8
67-200 Głogów
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński

2. inż. Elżbieta Suppan

3. mgr inż. Melgorzata Mikołajewska-
Janiaczek



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-F8N-8VE-C3D *

Pan Bartłomiej Burda o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0296/11
adres zamieszkania ul. Akacyjowa 9, 67-222 Jerzmanowa
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-23 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu.

- Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, które będą służyć do odbiór ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Elektrycznej 8 i 10 w Głogowie.
- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami projektuje się na działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 obręb 0001 „Nadodrze” miasto Głogów.
- Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o średnicy 200 mm i łącznej długości 69,69 mb. Na sieci kanalizacji sanitarnej zabudowane będą studnie betonowe o średnicy 1000 mm w ilości 4 szt. oraz studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm w ilości 2 szt.
- Projektuje się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o średnicy 160 mm i łącznej długości 3,44 mb.
- Kolejność realizacji inwestycji będzie następująca. Pierwszy etap to roboty rozbiórkowe nawierzchni i roboty ziemne, drugi etap to roboty montażowe przewodów i studni kanalizacyjnych. Trzeci etap to roboty zasypanie wykopów po robotach ziemnych i odtworzenie nawierzchni.
- Istniejący stan zagospodarowania działek - na działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 znajduje sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, budynek mieszkalny, tereny zielone nieutwardzone oraz infrastruktura drogowa (jezdnia, chodniki). Istniejąca infrastruktura techniczna po wybudowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, ulegnie zmianie o wybudowanie tych elementów.
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego posadowionej w prostych warunkach gruntowych. W podłożu gruntowym występują piaski średnie. Grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia wyżej wymienionych obiektów budowlanych. Jeśli po dokonaniu wykopu natrafi się na inny rodzaj gruntu, należy się skontaktować z projektantem. Powyższą opinię sporządzono na podstawie odwiertów i badań sondą.
- Działki na których będzie realizowana inwestycja nie znajdują się w granicach terenów górniczych i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na te działki. Jednakże przy projektowaniu uwzględniono ewentualne przyszłe szkody górnicze jakie mogą wystąpić na terenie planowanej inwestycji.
- Działki na których będzie realizowana inwestycja znajdują się poza terenem pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Głogowa. Związku z powyższym została wydana opinia przez DWKZ Delegatura Legnica co do realizacji nowej inwestycji.
- Istniejący stan zagospodarowania działek oraz zaprojektowane obiekty budowlane nie powodują zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji i ich otoczenia zgodnie z przepisami prawa.

- Projektowane obiekty budowlane to elementy infrastruktury podziemnej. Obszar oddziaływania obiektów budowlanych ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach po których projektowane są obiekty budowlane i nie będzie oddziaływała na żadne inne nieruchomości.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,
- Aktualny podkład geodezyjny,
- Wizja lokalna w terenie,
- Przepisy dotyczące projektowania.

3. Przedmiot i zakres inwestycji.

- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

4. Opis ogólny.

- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami projektuje się na działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 obręb 0001 „Nadodrze” miasto Głogów.
- Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o średnicy 200 mm i łącznej długości 69,69 mb. Na sieci kanalizacji sanitarnej zabudowane będą studnie betonowe o średnicy 1000 mm w ilości 4 szt. oraz studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm w ilości 2 szt.
- Projektuje się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o średnicy 160 mm i łącznej długości 3,44 mb.

5. Funkcja.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami będzie służyć do odbiór ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Elektrycznej 8 i 10 w Głogowie.

6. Charakterystyka projektu.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydłużonym kielichem o średnicy 200 mm łączonych na uszczelkę gumową.

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona do istniejącego włączenia („ślepe” włączenie) na kolektorze kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 1900x2000 mm w punkcie P. Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano cztery betonowe studnie kanalizacyjną (S1, S2, S3, S4). Studnia S1 jest studnią kaskadową. Wykonaną kaskadę przy studni S1 należy zabetonować. Studnie zaprojektowano z kręgów betonowych, części przydennej prefabrykowanej wraz z dnem, otworami i kinetą. Poszczególne elementy studni łączone są między sobą na uszczelkę gumową. Studnie zakończone zostały włazem żeliwno-betonowym typu ciężkiego. Średnice studni wynoszą 1000 mm.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano również dwie studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm (S5, S6). Studnia S5 jest studnią kaskadową. Wykonaną kaskadę przy studni S5 należy

dobrze zagęścić piaskiem. Studnię należy wykonać z systemowych elementów z tworzyw sztucznych to jest kinetę wraz z otworami, rurę trzonową a górne włączenie kaskady wykonać przy pomocy „in situ”. Studnie należy zakończyć systemowym włazem typu ciężkiego.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami nr 1.00 i nr 2.00. Rurociągi kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 30 cm ułożonej na uprzednio ukształtowanym dnie wykopu. Po ułożeniu rurociągu należy obsypać rury piaskiem warstwą o grubości 30 cm nad wierzch rury. Zasypywaniem należy prowadzić warstwami 20 cm stosując ubijanie mechaniczne. Minimalna szerokość wykopu pod rurociąg wynosi 100 cm a przy studni kanalizacyjnej 200 cm licząc w świetle zaszalowanego wykopu.

Roboty ziemne należy prowadzić w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie ręcznej. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzić ręcznie a w szczególności w miejscach zbliżeń z siecią gazową, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przed wykonaniem obsypki i przed częściowym zasypaniem wykopów należy przeprowadzić próbę szczelności kanalizacji zgodnie z Polską Normą na otwartym wykopie w obecności przedstawicieli PWiK w Głogowie. Do próby szczelności i odbioru częściowego należy dołączyć szkic geodezyjny przebiegu sieci oraz film z inspekcji kamerą wideo.

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.

Do protokołu odbioru końcowego, który należy zgłosić do PWiK w Głogowie, należy dołączyć również inwentaryzację powykonawczą wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t. II ‘Instalacje sanitarne i przemysłowe’.

Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z wymaganiami bhp w szczególności podczas prac w wykopach! Teren wykopów oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydłużonym kielichem o średnicy 160 mm łączonych na uszczelkę gumową. Istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej należy przepiąć w punktach W1 i W2 przy pomocy systemowych kształtek połączeniowych - należy połączyć kanalizacyjną rurę żeliwną z projektowaną kanalizacyjną rurą PVC.

Rurociągi kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 30 cm ułożonej na uprzednio ukształtowanym dnie wykopu. Po ułożeniu rurociągu należy obsypać rury piaskiem warstwą o grubości 30 cm nad wierzch rury. Zasypywaniem należy prowadzić warstwami 20 cm stosując ubijanie mechaniczne. Minimalna szerokość wykopu pod rurociąg wynosi 100 cm licząc w świetle zaszalowanego wykopu. Roboty ziemne należy prowadzić w 50% w formie mechanicznej w 50% w formie ręcznej.

Przed wykonaniem obsypki i przed częściowym zasypaniem wykopów należy zgłosić odbiór częściowy do PWiK w Głogowie, dołączając szkic geodezyjny przebiegu przyłączy oraz film z inspekcji kamerą wideo.

Do protokołu odbioru końcowego, który należy zgłosić do PWiK w Głogowie, należy dołączyć również inwentaryzację powykonawczą wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t. II 'Instalacje sanitarne i przemysłowe'.

Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z wymaganiami bhp w szczególności podczas prac w wykopach! Teren wykopów oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

7. Uwagi ogólne.

Zgodnie z postanowieniami z narady koordynacyjnej nr PODGiK.6630.194.2021 z dnia 29.07.2021r., należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie prowadzonej inwestycji oraz spełnić warunki innych właścicieli infrastruktury technicznej przed wejściem na roboty - odpis protokołu z narady koordynacyjnej znajduje się w części III Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego – w szczególności należy powiadomić właścicieli infrastruktury technicznej o terminie rozpoczęcia robót oraz o zabezpieczeniu kolidujących sieci elektroenergetycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przez montaż rur osłonowych na tych sieciach podziemnych.

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy przywrócić teren pasa drogowego do stanu pierwotnego. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowy (działki geodezyjne nr 105/1, 125/3) należy spełnić wymagania opisane w decyzji nr WliD.DD.7234.6.108.76.2021 z dnia 24.06.2021r. Prezydenta Miasta Głogowa - decyzja znajduje się w części III Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego.

Projektowane obiekty budowlane nie mieszczą się w określeniu przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839). W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zatem przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia.

OPRACOWAŁ

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH

"AKWEDUKT"

Jaczków ul.Długa 29, 67-200 Głogów

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

TEMAT :	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej w Głogowie na działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 obręb 0001 "Nadodrże" miasto Głogów			
OBIEKT :	Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej			
ADRES :	Ulica Elektryczna w Głogowie			
INWESTOR :	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Łąkowa 52, 67-200 Głogów			
	WYKONAWCY	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Tomasz Bartoszek ul.Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa	211/01/DUW	16.08.2021	

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

A. Zakres robót.

- Przedmiotem robót jest wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
- Wykonywane będą następujące roboty:
 - roboty ziemne,
 - roboty montażowe sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

B. Na trasie budowanej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej znajdują się następujące obiekty budowlane:

- podziemne linie elektroenergetyczne,
- podziemne linie telekomunikacyjne,
- istniejąca sieć gazowa,
- sieci wodociągowe,
- istniejące sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.

C. Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wykonujących roboty jak i osób postronnych.

D. Podczas realizacji robót budowlanych a szczególnie pracy w wykopach mogą nastąpić następujące zagrożenia:

- niezabezpieczone wykopy o głębokości powyżej 1,5 m mogą spowodować oberwanie się skarp wykopu co jest równoznaczne z zasypaniem pracujących robotników w wykopie,
- uszkodzenia kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, których wynikiem może być porażenie prądem,
- uszkodzenie sieci gazowej, której wynikiem może być niekontrolowany wyciek gazu powodujący możliwość wystąpienia wybuchu i/lub zatrucia osób przebywających w okolicy uszkodzenia,
- uszkodzenie sieci wodociągowej, której wynikiem może być niekontrolowany wyciek wody powodujący podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),
- uszkodzenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, której wynikiem może być w porze deszczowej nie kontrolowane zalanie wykopu wodą deszczową powodujące podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) lub niekontrolowany wyciek ścieków sanitarnych powodujący podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),
- niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodują zagrożenie zdrowia lub życia dla osób postronnych.

E. Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników, ze szczególnym naciskiem na realizację robót niebezpiecznych.

F. Kierownik budowy powinien zabezpieczyć następujące środki techniczne i organizacyjne, które zapobiegają niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie:

- tablicę informacyjną budowy z niezbędnymi informacjami wymaganymi prawem budowlanym,

- telefon umożliwiający powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych i technicznych na wypadek wystąpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pożaru itp. w czasie realizacji robót,
- podstawowy sprzęt medyczny umożliwiający udzielenie pierwszej pomocy,
- podstawowy sprzęt ochrony osobistej pracowników,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników budowy,
- szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopów,
- oznakowanie drogowe zabezpieczające prowadzenie robót.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania tego planu.


II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Skala mapy	1:500
Podstawa opracowania	ul. Elektryczna i ul. Przemysłowa
Nazwa gminy	020301, 1 m. Głogów
Opis ewidencyjny	identyfikator
	020301.1.0201
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	Nadzórca
	USŁUGI GEODEZYJNE mgr inż. Mariusz Czarnik
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Stan 188
	67-200 GŁOGÓW
Imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	PODGK.6640.619.2021
	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Mariusz Czarnik
Oznaczenie układu współrzędnych	Upr. nr 15759 uprawnień zakres 1
	2003, UTM 5
Określenie obszaru będącego przedmiotem aktualizacji	Przebieg linii
	PL-EVRF-2007-01
Data, imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Mariusz Czarnik
	Upr. nr 15759 uprawnień zakres 1
Granice w zakresie opracowania - Prawa	
Nie wykłada się występowania na zakreślonym obszarze innych elementów podlegających ustaleniu terenu, na które są wyłączone na daną mapę w zakresie opracowania	
OPRACOWANIA PLANISTYCZNE:	
- linia zabudowy nieprzekraczalna	
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu	
Wskazano składowane projekty w zakresie opracowania - numerację	

Oświadczam, że opierałem się na danych technicznych zawartych w tym projekcie, które zostały sprawdzone i uznane za poprawne. W przypadku stwierdzenia błędów lub niezgodności z rzeczywistością, ponoszę pełną odpowiedzialność.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PODGK.6640.619.2021
Opis służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych	Stwierdzenie błędów
Wykonawca prac geodezyjnych:	USŁUGI GEODEZYJNE mgr inż. Mariusz Czarnik
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	PODGK.6640.619.2021_1
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	mgr inż. Mariusz Czarnik
Data i podpis kierownika prac geodezyjnych	2021-05-21
GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Mariusz Czarnik	
Upr. nr 15759 uprawnień zakres 1	




Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich AKWEDUKT						
ul. Elektryczna 29, 67-200 Głogów						
INWESTOR: PKN w Głogowie, Sp. z o.o., ul. Ciepła 52, 67-200 Głogów						
BUDOWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej w Głogowie na działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 129/10, 129/11, 129/12, 129/13, 129/14, 129/15, 129/16, 129/17, 129/18, 129/19, 129/20, 129/21, 129/22, 129/23, 129/24, 129/25, 129/26, 129/27, 129/28, 129/29, 129/30, 129/31, 129/32, 129/33, 129/34, 129/35, 129/36, 129/37, 129/38, 129/39, 129/40, 129/41, 129/42, 129/43, 129/44, 129/45, 129/46, 129/47, 129/48, 129/49, 129/50, 129/51, 129/52, 129/53, 129/54, 129/55, 129/56, 129/57, 129/58, 129/59, 129/60, 129/61, 129/62, 129/63, 129/64, 129/65, 129/66, 129/67, 129/68, 129/69, 129/70, 129/71, 129/72, 129/73, 129/74, 129/75, 129/76, 129/77, 129/78, 129/79, 129/80, 129/81, 129/82, 129/83, 129/84, 129/85, 129/86, 129/87, 129/88, 129/89, 129/90, 129/91, 129/92, 129/93, 129/94, 129/95, 129/96, 129/97, 129/98, 129/99, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/4, 1300/5, 1300/6, 1300/7, 1300/8, 1300/9, 1300/10, 1300/11, 1300/12, 1300/13, 1300/14, 1300/15, 1300/16, 1300/17, 1300/18, 1300/19, 1300/20, 1300/21, 1300/22, 1300/23, 1300/24, 1300/25, 1300/26, 1300/27, 1300/28, 1300/29, 1300/30, 1300/31, 1300/32, 1300/33, 1300/34, 1300/35, 1300/36, 1300/37, 1300/38, 1300/39, 1300/40, 1300/41, 1300/42, 1300/43, 1300/44, 1300/45, 1300/46, 1300/47, 1300/48, 1300/49, 1300/50, 1300/51, 1300/52, 1300/53, 1300/54, 1300/55, 1300/56, 1300/57, 1300/58, 1300/59, 1300/60, 1300/61, 1300/62, 1300/63, 1300/64, 1300/65, 1300/66, 1300/67, 1300/68, 1300/69, 1300/70, 1300/71, 1300/72, 1300/73, 1300/74, 1300/75, 1300/76, 1300/77, 1300/78, 1300/79, 1300/80, 1300/81, 1300/82, 1300/83, 1300/84, 1300/85, 1300/86, 1300/87, 1300/88, 1300/89, 1300/90, 1300/91, 1300/92, 1300/93, 1300/94, 1300/95, 1300/96, 1300/97, 1300/98, 1300/99, 1300/100, 1300/101, 1300/102, 1300/103, 1300/104, 1300/105, 1300/106, 1300/107, 1300/108, 1300/109, 1300/110, 1300/111, 1300/112, 1300/113, 1300/114, 1300/115, 1300/116, 1300/117, 1300/118, 1300/119, 1300/120, 1300/121, 1300/122, 1300/123, 1300/124, 1300/125, 1300/126, 1300/127, 1300/128, 1300/129, 1300/130, 1300/131, 1300/132, 1300/133, 1300/134, 1300/135, 1300/136, 1300/137, 1300/138, 1300/139, 1300/140, 1300/141, 1300/142, 1300/143, 1300/144, 1300/145, 1300/146, 1300/147, 1300/148, 1300/149, 1300/150, 1300/151, 1300/152, 1300/153, 1300/154, 1300/155, 1300/156, 1300/157, 1300/158, 1300/159, 1300/160, 1300/161, 1300/162, 1300/163, 1300/164, 1300/165, 1300/166, 1300/167, 1300/168, 1300/169, 1300/170, 1300/171, 1300/172, 1300/173, 1300/174, 1300/175, 1300/176, 1300/177, 1300/178, 1300/179, 1300/180, 1300/181, 1300/182, 1300/183, 1300/184, 1300/185, 1300/186, 1300/187, 1300/188, 1300/189, 1300/190, 1300/191, 1300/192, 1300/193, 1300/194, 1300/195, 1300/196, 1300/197, 1300/198, 1300/199, 1300/200, 1300/201, 1300/202, 1300/203, 1300/204, 1300/205, 1300/206, 1300/207, 1300/208, 1300/209, 1300/210, 1300/211, 1300/212, 1300/213, 1300/214, 1300/215, 1300/216, 1300/217, 1300/218, 1300/219, 1300/220, 1300/221, 1300/222, 1300/223, 1300/224, 1300/225, 1300/226, 1300/227, 1300/228, 1300/229, 1300/230, 1300/231, 1300/232, 1300/233, 1300/234, 1300/235, 1300/236, 1300/237, 1300/238, 1300/239, 1300/240, 1300/241, 1300/242, 1300/243, 1300/244, 1300/245, 1300/246, 1300/247, 1300/248, 1300/249, 1300/250, 1300/251, 1300/252, 1300/253, 1300/254, 1300/255, 1300/256, 1300/257, 1300/258, 1300/259, 1300/260, 1300/261, 1300/262, 1300/263, 1300/264, 1300/265, 1300/266, 1300/267, 1300/268, 1300/269, 1300/270, 1300/271, 1300/272, 1300/273, 1300/274, 1300/275, 1300/276, 1300/277, 1300/278, 1300/279, 1300/280, 1300/281, 1300/282, 1300/283, 1300/284, 1300/285, 1300/286, 1300/287, 1300/288, 1300/289, 1300/290, 1300/291, 1300/292, 1300/293, 1300/294, 1300/295, 1300/296, 1300/297, 1300/298, 1300/299, 1300/300, 1300/301, 1300/302, 1300/303, 1300/304, 1300/305, 1300/306, 1300/307, 1300/308, 1300/309, 1300/310, 1300/311, 1300/312, 1300/313, 1300/314, 1300/315, 1300/316, 1300/317, 1300/318, 1300/319, 1300/320, 1300/321, 1300/322, 1300/323, 1300/324, 1300/325, 1300/326, 1300/327, 1300/328, 1300/329, 1300/330, 1300/331, 1300/332, 1300/333, 1300/334, 1300/335, 1300/336, 1300/337, 1300/338, 1300/339, 1300/340, 1300/341, 1300/342, 1300/343, 1300/344, 1300/345, 1300/346, 1300/347, 1300/348, 1300/349, 1300/350, 1300/351, 1300/352, 1300/353, 1300/354, 1300/355, 1300/356, 1300/357, 1300/358, 1300/359, 1300/360, 1300/361, 1300/362, 1300/363, 1300/364, 1300/365, 1300/366, 1300/367, 1300/368, 1300/369, 1300/370, 1300/371, 1300/372, 1300/373, 1300/374, 1300/375, 1300/376, 1300/377, 1300/378, 1300/379, 1300/380, 1300/381, 1300/382, 1300/383, 1300/384, 1300/385, 1300/386, 1300/387, 1300/388, 1300/389, 1300/390, 1300/391, 1300/392, 1300/393, 1300/394, 1300/395, 1300/396, 1300/397, 1300/398, 1300/399, 1300/400, 1300/401, 1300/402, 1300/403, 1300/404, 1300/405, 1300/406, 1300/407, 1300/408, 1300/409, 1300/410, 1300/411, 1300/412, 1300/413, 1300/414, 1300/415, 1300/416, 1300/417, 1300/418, 1300/419, 1300/420, 1300/421, 1300/422, 1300/423, 1300/424, 1300/425, 1300/426, 1300/427, 1300/428, 1300/429, 1300/430, 1300/431, 1300/432, 1300/433, 1300/434, 1300/435, 1300/436, 1300/437, 1300/438, 1300/439, 1300/440, 1300/441, 1300/442, 1300/443, 1300/444, 1300/445, 1300/446, 1300/447, 1300/448, 1300/449, 1300/450, 1300/451, 1300/452, 1300/453, 1300/454, 1300/455, 1300/456, 1300/457, 1300/458, 1300/459, 1300/460, 1300/461, 1300/462, 1300/463, 1300/464, 1300/465, 1300/466, 1300/467, 1300/468, 1300/469, 1300/470, 1300/471, 1300/472, 1300/473, 1300/474, 1300/475, 1300/476, 1300/477, 1300/478, 1300/479, 1300/480, 1300/481, 1300/482, 1300/483, 1300/484, 1300/485, 1300/486, 1300/487, 1300/488, 1300/489, 1300/490, 1300/491, 1300/492, 1300/493, 1300/494, 1300/495, 1300/496, 1300/497, 1300/498, 1300/499, 1300/500, 1300/501, 1300/502, 1300/503, 1300/504, 1300/505, 1300/506, 1300/507, 1300/508, 1300/509, 1300/510, 1300/511, 1300/512, 1300/513, 1300/514, 1300/515, 1300/516, 1300/517, 1300/518, 1300/519, 1300/520, 1300/521, 1300/522, 1300/523, 1300/524, 1300/525, 1300/526, 1300/527, 1300/528, 1300/529, 1300/530, 1300/531, 1300/532, 1300/533, 1300/534, 1300/535, 1300/536, 1300/537, 1300/538, 1300/539, 1300/540, 1300/541, 1300/542, 1300/543, 1300/544, 1300/545, 1300/546, 1300/547, 1300/548, 1300/549, 1300/550, 1300/551, 1300/552, 1300/553, 1300/554, 1300/555, 1300/556, 1300/557, 1300/558, 1300/559, 1300/560, 1300/561, 1300/562, 1300/563, 1300/564, 1300/565, 1300/566, 1300/567, 1300/568, 1300/569, 1300/570, 1300/571, 1300/572, 1300/573, 1300/574, 1300/575, 1300/576, 1300/577, 1300/578, 1300/579, 1300/580, 1300/581, 1300/582, 1300/583, 1300/584, 1300/585, 1300/586, 1300/587, 1300/588, 1300/589, 1300/590, 1300/591, 1300/592, 1300/593, 1300/594, 1300/595, 1300/596, 1300/597, 1300/598, 1300/599, 1300/600, 1300/601, 1300/602, 1300/603, 1300/604, 1300/605, 1300/606, 1300/607, 1300/608, 1300/609, 1300/610, 1300/611, 1300/612, 1300/613, 1300/614, 1300/615, 1300/616, 1300/617, 1300/618, 1300/619, 1300/620, 1300/621, 1300/622, 1300/623, 1300/624, 1300/625, 1300/626, 1300/627, 1300/628, 1300/629, 1300/630, 1300/631, 1300/632, 1300/633, 1300/634, 1300/635, 1300/636, 1300/637, 1300/638, 1300/639, 1300/640, 1300/641, 1300/642, 1300/643, 1300/644, 1300/645, 1300/646, 1300/647, 1300/648, 1300/649, 1300/650, 1300/651, 1300/652, 1300/653, 1300/654, 1300/655, 1300/656, 1300/657, 1300/658, 1300/659, 1300/660, 1300/661, 1300/662, 1300/663, 1300/664, 1300/665, 1300/666, 1300/667, 1300/668, 1300/669, 1300/670, 1300/671, 1300/672, 1300/673, 1300/674, 1300/675, 1300/676, 1300/677, 1300/678, 1300/679, 1300/680, 1300/681, 1300/682, 1300/683, 1300/684, 1300/685, 1300/686, 1300/687, 1300/688, 1300/689, 1300/690, 1300/691, 1300/692, 1300/693, 1300/694, 1300/695, 1300/696, 1300/697, 1300/698, 1300/699, 1300/700, 1300/701, 1300/702, 1300/703, 1300/704, 1300/705, 1300/706, 1300/707, 1300/708, 1300/709, 1300/710, 1300/711, 1300/712, 1300/713, 1300/714, 1300/715, 1300/716, 1300/717, 1300/718, 1300/719, 1300/720, 1300/721, 1300/722, 1300/723, 1300/724, 1300/725, 1300/726, 1300/727, 1300/728, 1300/729, 1300/730, 1300/731, 1300/732, 1300/733, 1300/734, 1300/735, 1300/736, 1300/737, 1300/738, 1300/739, 1300/740, 1300/741, 1300/742, 1300/743, 1300/744, 1300/745, 1300/746, 1300/747, 1300/748, 1300/749, 1300/750, 1300/751, 1300/752, 1300/753, 1300/754, 1300/755, 1300/756, 1300/757, 1300/758, 1300/759, 1300/760, 1300/761, 1300/762, 1300/763, 1300/764, 1300/765, 1300/766, 1300/767, 1300/768, 1300/769, 1300/770, 1300/771, 1300/772, 1300/773, 1300/774, 1300/775, 1300/776, 1300/777, 1300/778, 1300/779, 1300/780, 1300/781, 1300/782, 1300/783, 1300/784, 1300/785, 1300/786, 1300/787, 1300/788, 1300/789, 1300/790, 1300/791, 1300/792, 1300/793, 1300/794, 1300/795, 1300/796, 1300/797, 1300/798, 1300/799, 1300/800, 1300/801, 1300/802, 1300/803, 1300/804, 1300/805, 1300/806, 1300/807, 1300/808, 1300/809, 1300/810, 1300/811, 1300/812, 1300/813, 1300/814, 1300/815, 1300/816, 1300/817, 1300/818, 1300/819, 1300/820, 1300/821, 1300/822, 1300/823, 1300/824, 1300/825, 1300/826, 1300/827, 1300/828, 1300/829, 1300/830, 1300/831, 1300/832, 1300/833, 1300/834, 1300/835, 1300/836, 1300/837, 1300/838, 1300/839, 1300/840, 1300/841, 1300/842, 1300/843, 1300/844, 1300/845, 1300/846, 1300/847, 1300/848, 1300/849, 1300/850, 1300/851, 1300/852, 1300/853, 1300/854, 1300/855, 1300/856, 1300/857, 1300/858, 1300/859, 1300/860, 1300/861, 1300/862, 1300/863, 1300/864, 1300/865, 1300/866, 1300/867, 1300/868, 1300/869, 1300/870, 1300/871, 1300/872, 1300/873, 1300/874, 1300/875, 1300/876, 1300/877, 1300/878, 1300/879, 1300/880, 1300/881, 1300/882, 1300/883, 1300/884, 1300/885, 1300/886, 1300/887, 1300/888, 1300/889, 1300/890, 1300/891, 1300/892, 1300/893, 1300/894, 1300/895, 1300/896, 1300/897, 1300/898, 1300/899, 1300/900, 1300/901, 1300/902, 1300/903, 1300/904, 1300/905, 1300/906, 1300/907, 1300/908, 1300/909, 1300/910, 1300/911, 1300/912, 1300/913, 1300/914, 1300/915, 1300/916, 1300/917, 1300/918, 1300/919, 1300/920, 1300/921, 1300/922, 1300/923, 1300/924, 1300/925, 1300/926, 1300/927, 1300/928, 1300/929, 1300/930, 1300/931, 1300/932, 1300/933, 1300/934, 1300/935, 1300/936, 1300/937, 1300/938, 1300/939, 1300/940, 1300/941, 1300/942, 1300/943, 1300/944, 1300/945, 1300/946, 1300/947, 1300/948, 1300/949, 1300/950, 1300/951, 1300/952, 1300/953, 1300/954, 1300/955, 1300/956, 1300/957, 1300/958, 1300/959, 1300/960, 1300/961, 1300/962, 1300/963, 1300/964, 1300/965, 1300/966, 1300/967, 1300/968, 1300/969, 1300/970, 1300/971, 1300/972, 1300/973, 1300/974, 1300/975, 1300/976, 1300/977, 1300/978, 1300/979, 1300/980, 1300/981, 1300/982, 1300/983, 1300/984, 1300/985, 1300/986, 1300/987, 1300/988, 1300/989, 1300/990, 1300/991, 1300/992, 1300/993, 1300/994, 1300/995, 1300/996, 1300/997, 1300/998, 1300/999, 1300/1000, 1300/1001, 1300/1002, 1300/1003, 1300/1004, 1300/1005, 1300/1006, 1300/1007, 1300/1008, 1300/1009, 1300/1010, 1300/1011, 1300/1012, 1300/1013, 1300/1014, 1300/1015, 1300/1016, 1300/1017, 1300/1018, 1300/1019, 1300/1020, 1300/1021, 1300/1022, 1300/1023, 1300/1024, 1300/1025, 1300/1026, 1300/1027, 1300/1028, 1300/1029, 1300/1030, 1300/1031, 1300/1032, 1300/1033, 1300/1034, 1300/1035, 1300/1036, 1300/1037, 1300/1038, 1300/1039, 1300/1040, 1300/1041, 1300/1042, 1300/1043, 1300/1044, 1300/1045, 1300/1046, 1300/1047, 1300/1048, 1300/1049, 1300/1050, 1300/1051, 1300/1052, 1300/1053, 1300/1054, 1300/1055, 1300/1056, 1300/1057, 1300/1058, 1300/1059, 1300/1060, 1300/1061, 1300/1062, 1300/1063, 1300/1064, 1300/1065, 1300/1066, 1300/1067, 1300/1068, 1300/1069, 1300/1070, 1300/1071, 1300/1072, 1300/1073, 1300/1074, 1300/1075, 1300/1076, 1300/1077, 1300/1078, 1300/1079, 1300/1080, 1300/1081, 1300/1082, 1300/1083, 1300/1084, 1300/1085, 1300/1086, 1300/1087, 1300/1088, 1300/1089, 1300/1090, 1300/1091, 1300/1092, 1300/1093, 1300/1094, 1300/1095, 1300/1096, 1300/1097, 1300/1098, 1300/1099, 1300/1100, 1300/1101, 1300/1102, 1300/1103, 1300/1104, 1300/1105, 1300/1106, 1300/1107, 1300/1108, 1300/1109, 1300/1110, 1300/1111, 1300/1112, 1300/1113, 1300/1114, 1300/1115, 1300/1116, 1300/1117, 1300/1118, 1300/1119, 1300/1120, 1300/1121, 1300/1122, 1300/1123, 1300/1124, 1300/1125, 1300/1126, 1300/1127, 1300/1128, 1300/1129, 1300/1130, 1300/1131, 1300/1132, 1300/1133, 1300/1134, 1300/1135, 1300/1136, 1300/1137, 1300/1138, 1300/1139,						



POZIOM PORÓWNAWCZY		66.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		80.64	80.64
RZĘDNA DNA KANAŁU		78.00	78.04
RZĘDNA DNA WYKOPU		78.00	78.04
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.64	2.60
SPADKI, DŁUGOŚCI		2%	2.04m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø0.16	
ODLEGŁOŚCI		0.00	2.04

S5 W2

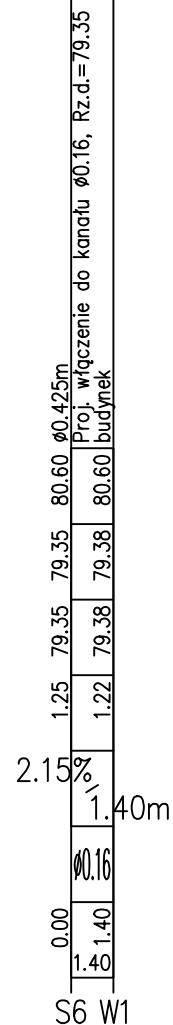

S6 W1

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych AKWEDUKT							
Jaczów, ulica Długa 29 , 67–200 Głogów							
INWESTOR	PWik w Głogowie Sp. z o.o. , ulica Łąkowa 52 , 67–200 Głogów						
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej w Głogowie na działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 obręb 0001 "Nadodrże" miasto Głogów						
TYTUŁ RYSUNKU	Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej od studni S5 do punktu W2 oraz od studni S6 do punktu W1						
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	NR RYS.	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. T. Bartoszek	211/01/DUW	inst. – inż.			2.01	16–08–2021
RYSOWAŁ	J. Kaczmarek						
					Projekt budowlany		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej					

III UZGODNIENIA

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21 (3)
67-200 GŁOGÓW
tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-89
NIP 693-21-60-254 REGON 021289056

**ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
PODGiK.6630.194.2021 z dnia 29.07.2021**

Przedmiot koordynacji : **sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami**
Lokalizacja obiektu : **Miasto Głogów; br.Nadodrze; dz.105/1, 125/3, 125/4, 129**

Wnioskodawca : **Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich
"AKWEDUKT"
67-200 GŁOGÓW
ul.Jaczów ul.Długa 29**

Nazwa jednostki projektowej : **Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich
"AKWEDUKT"
67-200 GŁOGÓW
ul.Jaczów ul.Długa 29**

Inwestor : **PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 GŁOGÓW
ul.Łąkowa 52**

**UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ I ICH STANOWISKA ORAZ SPOSÓB
PRZEPROWADZENIA NARADY:**

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21:

Uwagi: Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi **ZAŁĄCZNIK NR 1** do uzgodnienia.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Urząd Miejski w Głogowie

Wydział Inwestycji i Dróg, 67-200 Głogów, ul. Rynek 10:

Pomimo prawidłowego zawiadomienia nie stawiono się na naradzie koordynacyjnej.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, Sekcja Obsługi Sieci w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 34:

Uwagi: Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013. Poz. 640). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Witold Żmuda i

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp.z o.o., 67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52:

Uwagi: KOLIZJE WYSTĘPUJĄ, w miejscach kolizji i zbliżeń do sieci i przył. wod.-kan. wszelkie prace ziemne prowadzić ręcznie. Zachować odległości od istniejących i projektowanych sieci i przył. wod.-kan. zgodne z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Przedsiębiorstwa. Dokumentację projektową przedłożyć w Przedsiębiorstwie celem zaopiniowania przyjętych rozwiązań technicznych.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marcelli Downar

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydział Ewidencji i Zarządzania danymi o Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław:

Pomimo prawidłowego zawiadomienia nie stawiono się na naradzie koordynacyjnej.

Telefonia DIALOG S.A.

Region DIALOG Dolny Śląsk 59-301 Lubin ul. Skłodowskiej 68:

Uwagi: W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią NETIA < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Netii. W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć sieć Netii na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną (fi 160) min + 0,5 m poza obręb. Prace zabezpieczające sieci Netii podlegają odbiorom przez uprawnionych pracowników operatora. Nadzór jest płatny. 21 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić Netię mailem na adres nadzory@netia.pl

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzęsa

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Vectra Investments Sp. z o.o. S.J. 67-200 Głogów, ul. Armii Krajowej 5:

Uwagi: Bez uwag. Brak kolizji z siecią TVK Vectra.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Bartłomiej Żołubak

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :

Pomimo prawidłowego zawiadomienia nie stawiono się na naradzie koordynacyjnej.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. ZEC Głogów:

Pomimo prawidłowego zawiadomienia nie stawiono się na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie. Zobowiązuje się wykonawcę prac do ochrony i zabezpieczenia znaków osnowy geodezyjnej znajdujących się na terenie inwestycji (tekst jedn. Dz.U.z 2020r. poz. 2052 . Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy wykonywać wyłącznie ręcznie, w sposób gwarantujący nienaruszalność stabilizacji w/w znaków! W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w znaków Inwestor na własny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe przewodniczącego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor

Sposób przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Przewodniczący narady koordynacyjnej


Z up. STAROSTY

Aleksandra Lewandowska
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Region Głogów, ul. Nadbrzeżna 1, 67-200 Głogów, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

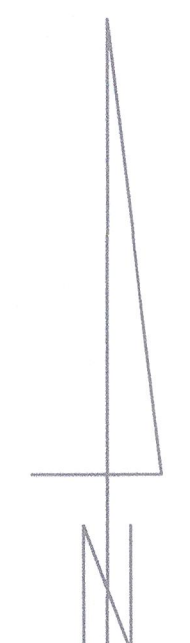

LEGENDA

- przebieg sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
- granicz działek
- studnie kanalizacyjne
- miejsce włączenia do kolektora kanalizacyjnego
- miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do budynku

ZAD STAROSTA GŁOGOWSKI
 (Wydruk z Urzędu Dokumentów) Sędziwy Kartograficzny
 147 1014 HAJDA PODGÓR. 6630 194 . 2001
 BYŁA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ
 113 Odniesienie daty 29.07.2001
 Sposób przeprowadzenia narady: tradycyjny / elektroniczny
Z AD STAROSTA
 Aleksandra Stępnicka
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Białogłowskiego
 Kierownik Kartograficznego Wydziału

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych AKWEDUKT							B1
34/2	10. Głogów, ul. Długa 29 67-200 Głogów						
INWESTOR	PIWK w Głogowie Spół. z o.o. ul. Łokietka 52 67-200 Głogów						
POŁ. PROJEKT	Budowa sieci kanalizacji gęstej z ujęciem w przyłączu ulicy Elektrycznej w Głogowie na działkach gęstości nr 105/1, 125/3, 125/4, 129/6, 60/001 Nadzór: miasto Głogów						
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu						NR ZLECENIA
IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNI.	SPECYALNOŚĆ	PODPIS	PRACOWNIA	SKALA	DATA	
mgr inż. T. Bartoszek	241/01/DUM	inż. - inż.	<i>Ko</i>	8554	1:500	07-07-2021	
WYKONAŁ	J. Kozłanek		8554		1:500		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej			NR RYS.	1.00	Posiód. budowlany	

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej

Pkt	X	Y
P	5574096.8920	5726591.0880
S1	5574097.5261	5726592.3608
S2	5574085.7926	5726598.2060
S3	5574088.8134	5726609.3002
S4	5574095.6986	5726626.6367
S5	5574108.7313	5726621.5116
S6	5574118.0973	5726617.6743
W1	5574117.6767	5726616.3433
W2	5574107.9978	5726619.3633

Głogów, dnia 28.04.2021 r.

WRM.DPiA.6727.1.93.2021.GZ

WYPIS I WYRYS z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art.30 pkt1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz.U.2020.741) na wniosek z dnia 27.04.2021 r. (budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej) Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjnych „Akwedukt” ul.Długa 29, 67-210 Jaczów, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Kaczmarka, stwierdza się, że

1) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich” w Głogowie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/295/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 2, poz. 28 z dnia 23 stycznia 2001r.)

działki objęte wnioskiem, położone w obrębie 1 „Nadodrze” zawierają się w obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolami: dz.129, dz.125/4, dz.125/3, dz.137, dz.135, dz.132, dz.130, dz.128 – 29U/MN, dz.120 – 2KZ1/2, dz.105/1 – 3KZ1/2, 31ZU, 30EG, dz.88/1, dz.88/2 – 3KZ1/2.

2) zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich” w Głogowie zatwierdzonej Uchwałą Nr XLIV/434/2017 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.509 z dnia 02 lutego 2018 r.)

działki objęte wnioskiem, położone w obrębie 1 „Nadodrze” zawierają się w obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolami: dz.89/19 – 2KDD, dz.87/22, dz.87/20 – 1MN/U, dz.87/12 – MW/U.

1) m.p.z.p. z 2000 r.

Rozdz. I (przepisy ogólne):

§3: *Ilekoć w dalszej części uchwały jest mowa o:*

3. *przepisach szczególnych* - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,
4. *teren* - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,
5. *funkcji lub sposobie użytkowania terenu* - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;
6. *uciążliwości* - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

Rozdz. II (ogólne zasady zagospodarowania terenu):

§4:

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako: 1) *ciągłe* - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów.
2. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją

podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego,

4. O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne,
6. Dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne (§2, pkt.2 zmiany m.p.z.p. Uchwała Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29.09.2020 r.)

§5:

1. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych i zgłoszenia W.K.Z.
3. Obszar planu częściowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r. (§2, pkt.3 p-pkt.3 zmiany m.p.z.p. Uchwała Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29.09.2020 r.)
4. Obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (§2, pkt.3 p-pkt.4 zmiany m.p.z.p. Uchwała Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29.09.2020 r.)

§6: *Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:*

1. Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizację zabudowy,
2. Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg,
3. Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w Rozdz.III,
4. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora,

§7:

1. *W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:*

- 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;
- 2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2. *W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji. Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej.*

Rozdz. III (szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających):

§ 9.

29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **29 U/MN** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej.

30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **30 EG** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń zaopatrzenia w gaz.

31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **31 ZU** ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną - skwer.

§10.

Dla terenów komunikacji ustala się:

1. Obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.
2. Szerokość ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających:
- 2 KZ(1/2)** ok. 30 - 20 m, przy szerokości jezdni min. 10 m, z obustronnymi chodnikami.
- 3 KZ(1/2)** ok. 20-16 m, przy szerokości jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m.

2) **m.p.z.p. z 2017 r.**

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§3. *Ilekoć w niniejszej uchwale jest mowa o:*

- 4) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;
- 5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 8) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;
- 9) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje, przeważa w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;
- 10) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach zmiany planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;
- 11) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem;

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu

§4.1. *Następujące oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku zmiany planu są ustaleniami obowiązującymi w zmianie planu:*

- 1) granica obszaru objętego zmianą planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 14) obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach udokumentowanego złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437;
- 15) granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 302 „Pradolina Barycz- Głogów”;

§6. *W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:*

- 2) dopuszczenie na każdym terenie lokalizacji urządzeń technicznych, w tym infrastruktury technicznej, zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przyłącza i urządzenia instalacyjne, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, place postojowe, pompownie wody, zbiorniki przeciwpożarowe, stacje redukcyjne gazu, zbiorniki retencyjno – odparowujące oraz urządzenia rozsączające;
- 3) dopuszczenie wbudowania urządzeń technicznych w obiekty trwałe;

- 6) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

§7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
- 2) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem pkt 3;
- 5) zakaz przenikania zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych z terenów utwardzonych w tym dróg, miejsc parkingowych, placów postojowych, placów manewrowych;
- 8) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się: 4) w granicy obszaru objętego zmianą planu ochronę obszaru złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszą zmianą planu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

§10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się: 1) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z zasięgu stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

- 1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w drogach publicznych i drogach wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej;
- 2) nakaz zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem pkt 4;
- 4) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 3 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
- 5) dopuszczenie przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem;
- 6) dopuszczenie wydzielenia działek zgodnie z przepisami odrębnymi, przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej;
- 7) zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
 - a) z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem,
 - b) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,
 - c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód

opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

- d) zakazuje się odprowadzanie wód opadowych na tereny linii kolejowej, przylegające do terenów, znajdujące się poza granicami obszaru objętego zmianą planu;

Rozdział 3 **Ustalenia szczegółowe dla terenów**

§15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: **1MN/U**, **2MN/U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliźniacza;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi w parterze budynku mieszkalnego, budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, zieleń;

§17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **MW/U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi wolno stojące, usługi w parterach budynku mieszkalnego, zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodziną, z możliwością rozbudowy, przebudowy, odbudowy, remontów, rozbiórki i zmiany sposobu użytkowania, budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze, garaże podziemne, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, zieleń;

§31. Dla terenów dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: **1KDD**, **2KDD** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – droga klasy dojazdowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: ciągi pieszo – rowerowe, ciągi piesze, infrastruktura techniczna, pasy zieleni przyulicznej;

Rozdział 4 **Ustalenia końcowe**

§33. Dla terenów objętych zmianą planu, o której mowa w §1 ust.1. uchwały, ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planu w wysokości 0,1%.

Załącznikami do wypisów są wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w skalach 1:2000 m.p.z.p. z 2000 r. (zał. 1,1A), 1:1000 zmiana m.p.z.p. z 2017 r. (zał. 2, 2A).

Wypisy i wyrysy wydaje się na wniosek zainteresowanego.


Za wydanie wypisów i wyrysów pobrano opłatę skarbową w wysokości 130,00 zł.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

z up. Prezydenta Miasta


Piotr Kukła
Kierownik Działu Planowania i Architektury

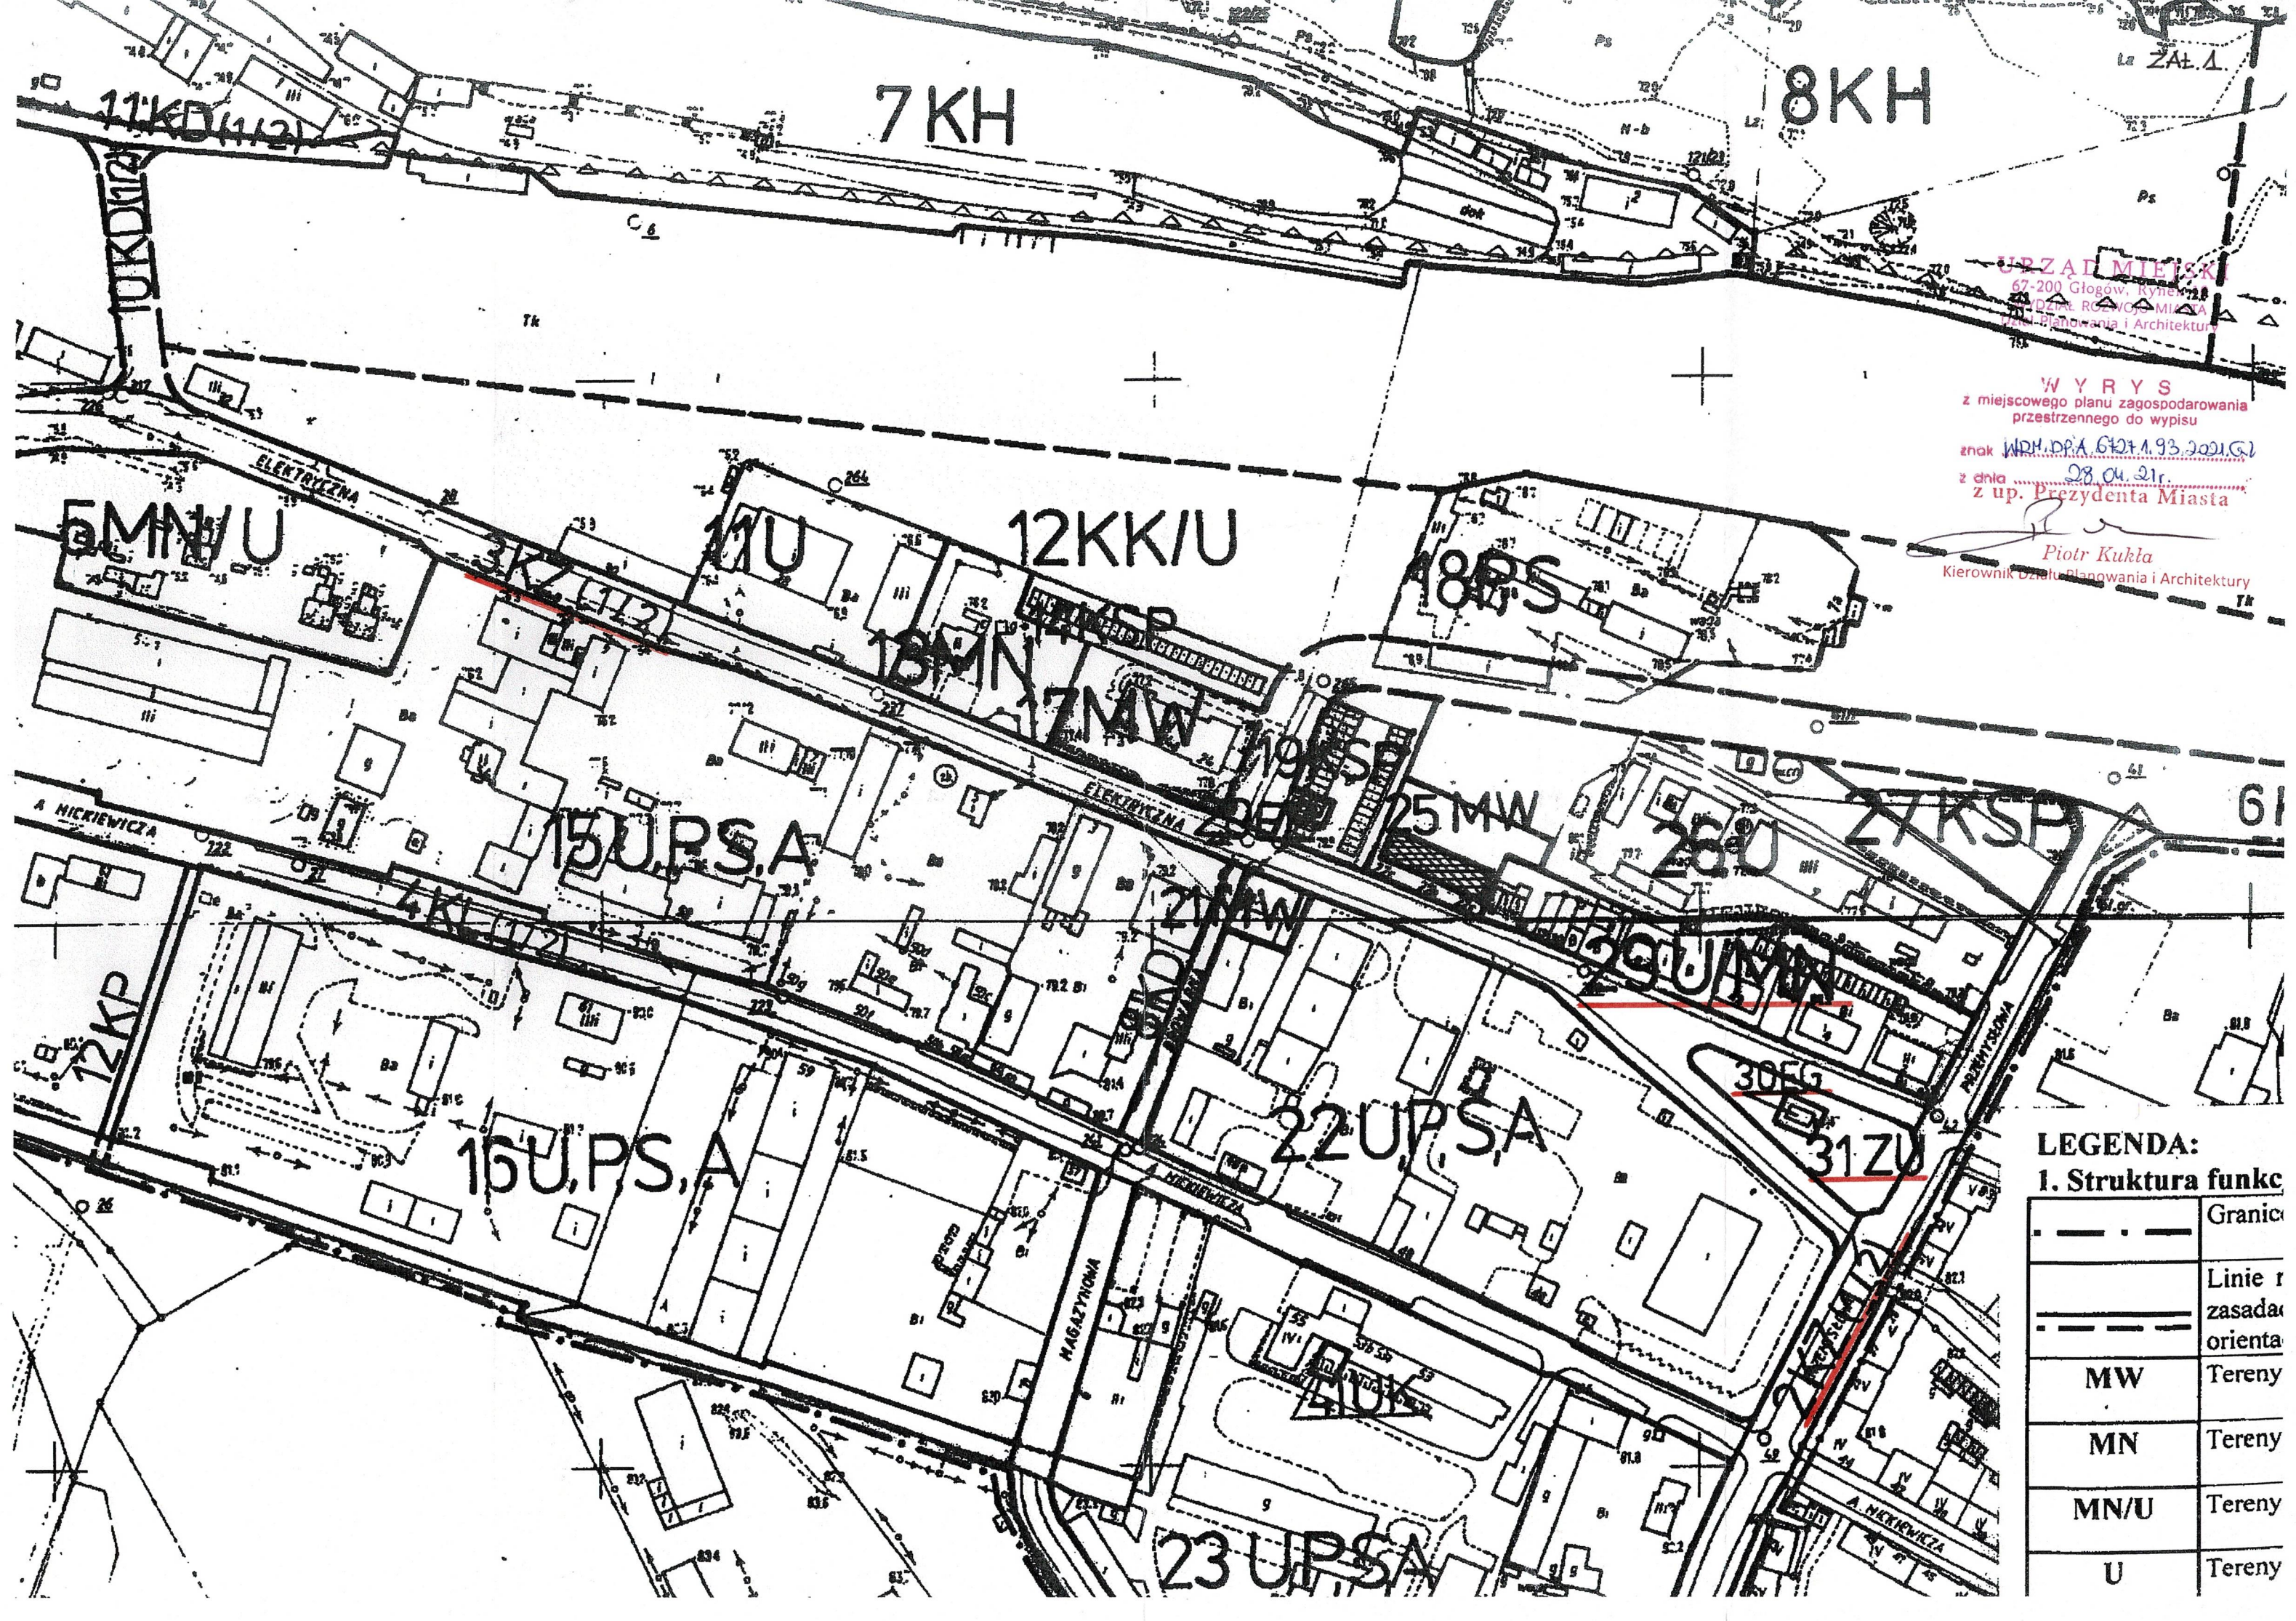

URZĄD MIEJSKI
67-200 Głogów, Rynek 20
DZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Planowania i Architektury

WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego do wypisu
znak WRM.DPA.642.1.93.2021.G2
z dnia 28.04.21r.
z up. Prezydenta Miasta

Piotr Kukla
Kierownik Działu Planowania i Architektury

LEGENDA:
1. Struktura funkc

	Granice
	Linie r zasada orienta
MW	Tereny
MN	Tereny
MN/U	Tereny
U	Tereny

LEGENDA:

1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna

	Granice opracowania
	Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania: jednoznacznie określone i orientacyjne
MW	Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego
MN	Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
MN/U	Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług
U	Tereny usług komercyjnych
UK	Tereny usług kultury
U/MN	Teren usług z dopuszczeniem mieszkalnictwa jednorodzinnego
P,S	Tereny produkcji, składy
U,P,S,A	Teren usług, produkcji, administracji i składów
KH	Teren obsługi transportu wodnego
ZU	Zieleń urządzona
ZN	Zieleń nieurządzona
W	Wody powierzchniowe
	Granica wody powodziowej z 1997 r.
	Obiekty o walorach kulturowych
	Stanowiska archeologiczne

2. Zasady obsługi w zakresie komunikacji

KK	Tereny kolejowe
KK/U	Tereny kolejowe z dopuszczeniem usług
KK/P,S	Tereny kolejowe z dopuszczeniem produkcji i składu
Kx	Ulice G – główne, Z – zbiorcze, L – lokalne, D – dojazdowe (jezdni/pasy ruchu)
KP	Ciąg pieszo – jezdny
KSP	Tereny obsługi komunikacji publicznej ; parkingi i garaże
	Wjazd dla rowerów – kontynuacja ścieżki rowerowej

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

EE	Tereny urządzeń elektroenergetyki
EG	Tereny urządzeń gazowych
	Korytarze przebiegu głównych sieci infrastruktury technicznej

URZĄD MIEJSKI

67-200 Głogów, Rynek 10
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Dział Planowania i Architekturyz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego o typie...znak...
z dnia...

z up. Prezydenta Miasta

Piotr Kukla

Kierownik Działu Planowania i Architektury

Teran PKP

44/25

44/25

KK

1KDL

Elektryczna

1MN/U

MW/U

2KDD

URZĄD MIEJSKI
67-700 Głogów, Rynek 10
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Zdz. Planowania i Architektury

WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na wypisu
z dnia 12.04.2014 r. 93.001.14
z dnio 28.04.14

z up. Prezydenta Miasta

Piotr Kukla
Kierownik Zdziału Planowania i Architektury

A. Mickiewicza

83/1

77/3

OZNACZENIA:

	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU		STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW OBSZAR AZP NR 7/7/68-19
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA		- CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE - KULTURA ŁUŻYCKA
	NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY		OBIEKTY BUDOWLANE WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW NIEMUCHOMOŚCI (GENZ):
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG		(1) DOM MIESZKALNY PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 33, GENZ NR 77
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ		PAS TECHNOLOGICZNY WZDŁUŻ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4kV
	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY USŁUGOWEJ		GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ		OBSZAR OBJĘTY ZMIANĄ PLANU POŁOŻONY JEST W GRANICACH UDOKUMENTOWANEGO ZŁOŻA RUDY MIEDZI "GŁOGÓW" NR 6437
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ		GRANICA GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 302 "PRADOLINA BARYCZ - GŁOGÓW"
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ		WYMIARY CHARAKTERYSTYCZNYCH ODLEGŁOŚCI
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ, OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW.		
	TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA		0,4kV
	TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ - PARKINGI, GARAŻE		
	TEREN ZABUDOWY KOLEJOWEJ		
	TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ		
	TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH		
	TEREN DROGI PUBLICZNEJ - DROGI KLASY ZBIORCZEJ		
	TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI KLASY LOKALNEJ		
	TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI KLASY DOJAZDOWEJ		
	TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH		

INFORMACJE:

	0,4kV
--	-------

URZĄD MIEJSKI
67-200 Głogów, Rynek 10
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Dział Planowania i Architektury

W Y R Y S
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego do wypisu

znak 220.001A.6427.1.03.2011.C2
z dnia 28.01.2011

z up. Prezydenta Miasta

Piotr Kukła
Kierownik Działu Planowania i Architektury

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGiK.6621.978.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 11.05.2021

Jednostka rejestrowa : G.225

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GINA MIEJSKA GŁOGÓW	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
88/1	14	GŁOGÓW; ul. Elektryczna	drogi	dr	0.2384	0.2384	LE1G/00025477/6
Id działki: 020301_1.0001.88/1 Wartość gruntów:							
88/2	14	GŁOGÓW; ul. Elektryczna	drogi	dr	0.6452	0.6452	LE1G/00025477/6
Id działki: 020301_1.0001.88/2 Wartość gruntów:							
105/1	15	GŁOGÓW; ul. Elektryczna	drogi	dr	0.7440	0.7440	LE1G/00025477/6
Id działki: 020301_1.0001.105/1Wartość gruntów:							
125/3	15	GŁOGÓW	drogi	dr	0.0193	0.0193	LE1G/00025477/6
Id działki: 020301_1.0001.125/3Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

1.6469 ha

Słownie : jeden ha. sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 11.05.2021

Sporządził : Małgorzata Lewkowicz-Pawlik

Z up. STAROSTY
Marta Kazimierska

11.05.2021

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGiK.6621.978.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 11.05.2021

Jednostka rejestrowa : G.24

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	WIESŁAWA BOBROWSKA Rodzice: STANISŁAW, HALINA ul. Elektryczna 10; 67-200 GŁOGÓW;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
125/4	15	GŁOGÓW	tereny mieszkaniowe	B	0.0009	0.0009	LE1G/00021057/8
Id działki: 020301_1.0001.125/4 Wartość gruntów:							
128	15	GŁOGÓW; ul. Elektryczna 10	tereny mieszkaniowe	B	0.0119	0.0119	LE1G/00021057/8
Id działki: 020301_1.0001.128 Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.0128 ha

Słownie : sto dwadzieścia osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 11.05.2021

Sporządził : Małgorzata Lewkowicz-Pawlik

Z up. STAROSTY

Marta Kazimierska

11.05.2021

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 11.05.2021

Jednostka rejestrowa : G.26

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	(małżeństwo) BRONISŁAW WIERZBICKI Rodzice:ANTONI,ANNA ul. Elektryczna 8; GŁOGÓW; MARIA WIERZBICKA Rodzice:WŁADYSŁAW,STANISŁAWA ul. Elektryczna 8; GŁOGÓW;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
129	15	GŁOGÓW; ul. Elektryczna 8	tereny mieszkaniowe	B	0.0337	0.0337	KW 21025

Id działki: 020301_1.0001.129 Wartość gruntów:

Razem powierzchnia działek :

0.0337 ha

Słownie : trzysta trzydzieści siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 11.05.2021

Sporządził : Małgorzata Lewkowicz-Pawlik

Z up. STAROSTY



11.05.2021

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)


Skala 1:500

Województwo: dolnośląskie

Powiat: głogowski

Jednostka ewidencyjna: GŁOGÓW - miasto

Obwód: Nadodrze

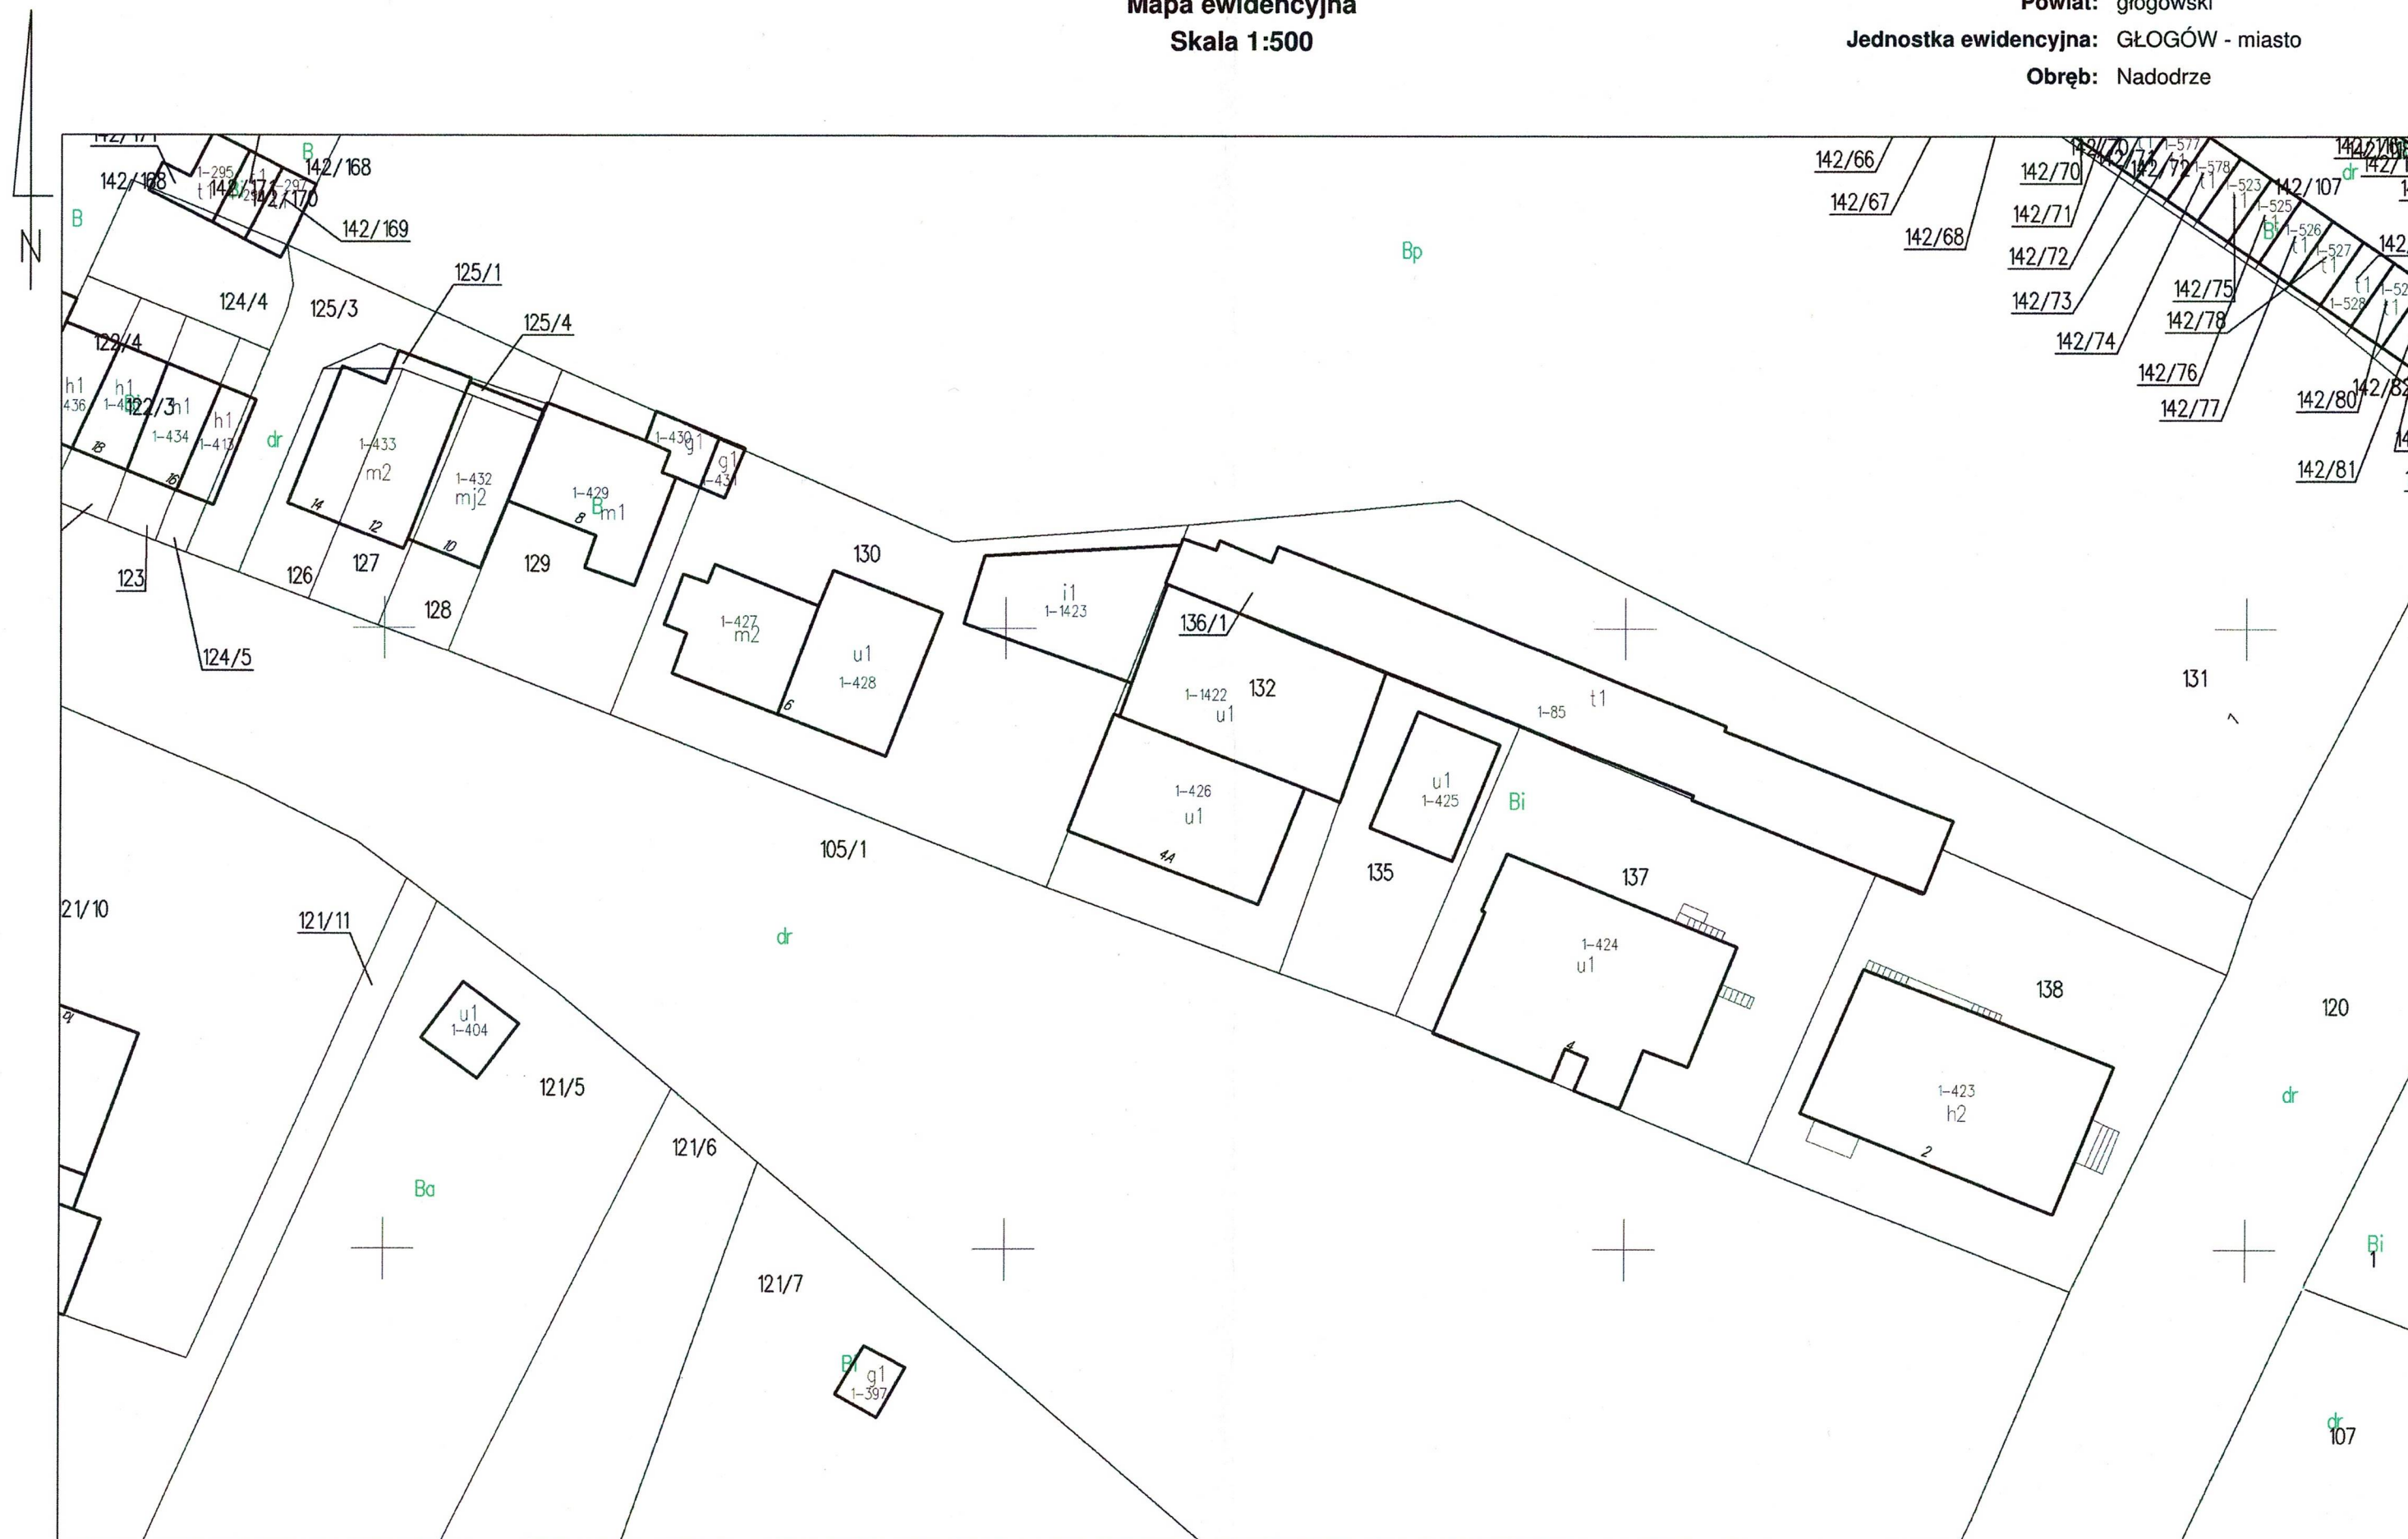

ID weryfikacji: 77372-5d4d7785 (na stronie: <https://glogow.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>)

Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 18.05.2021 r. Wniosek: PODGiK.6642.911.2021

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Właściciel

Wiesława Bobrowska

imię i nazwisko

67-200 Głogów

miejscowość

Elektryczna 10

ulica

nr domu

Współwłaściciel

imię i nazwisko

miejscowość

ulica

nr domu

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem właścicielem gruntu oznaczonego na mapie ewidencyjnej działka nr **125/4** obręb **0001 Nadodrze** jednostka ewidencyjna **020301_1 Miasto Głogów**.
2. Wyrażam zgodę na budowę sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie mojej w/w nieruchomości zgodnie z załączoną mapą do niniejszego oświadczenia.
3. Wyrażam zgodę na czasowe zajęcie mojej nieruchomości pod budowę sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej określonych w punkcie 2.
4. Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Bobrowska Wiesława

.....
podpis: właściciela i współwłaściciela



Właściciel
Maria Wierzbicka
imię i nazwisko

67-200 Głogów
miejscowość

Elektryczna **8**
ulica nr domu

Współwłaściciel
Bronisław Wierzbicki
imię i nazwisk

67-200 Głogów
miejscowość

Elektryczna **8**
ulica nr domu

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczamy, że jesteśmy właścicielami gruntu oznaczonego na mapie ewidencyjnej działka nr **129** obręb **0001 Nadodrze** jednostka ewidencyjna **020301_1 Miasto Głogów**.
2. Wyrażamy zgodę na budowę sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie naszej w/w nieruchomości zgodnie z załączoną mapą do niniejszego oświadczenia.
3. Wyrażamy zgodę na czasowe zajęcie naszej nieruchomości pod budowę sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej określonych w punkcie 2.
4. Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Maria Wierzbicka *Bronisław Wierzbicki*

.....

podpis: właściciela i współwłaściciela



Głogów, dnia 24 czerwca 2021 r.

WIM.DD.7234.6.108.76.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735, ze zm.), upoważnienia Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 marca 2018 r. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej będących w kompetencji Działu Dróg, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2021 r. złożonego przez Panią Jolantę Kaczmarek, działającą na mocy pełnomocnictwa z dnia 08 kwietnia 2021 r.

postanawiam

wydać zezwolenie dla

**Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 52
67-200 Głogów**

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w działkach oznaczonych nr geod. 105/1, 125/3, obręb I „Nadodrże”, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Zobowiązuje się wnioskodawcę (wykonawcę), przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym do wystąpienia do Działu Dróg z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalenie za powyższe opłaty pod rygorem zastosowania art.162 Kpa.
2. Gmina Miejska Głogów nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z obcymi urządzeniami znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizacje tych urządzeń należy uzgodnić z ich właścicielami.
3. **Przed wejściem w teren należy opracować i uzgodnić projekt odtworzenia nawierzchni. Inwestor zobowiązany jest również do przedstawienia podczas odbioru pasa drogowego protokołu z badań zagęszczenia gruntu w miejscach prowadzonych prac.**
4. Wszelkie naruszone nawierzchnie jezdni i chodników należy odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego z zachowaniem warunków technicznych rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
5. **W trakcie prowadzenia robót, należy umożliwić przejście pieszych oraz zapewnić dojazdy do posesji.**
6. Po zakończeniu prac tereny zielone, należy odtworzyć wraz dokonaniem siewu traw oraz odtworzeniem istniejących nasadzeń.
7. **Przed wejściem w teren należy wystąpić do Działu Dróg Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym, do którego należy dołączyć zatwierdzony przez Starostę Powiatu Głogowskiego, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w myśl. par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz kserokopie zgłoszenia wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.**
8. Lokalizacja przebiegu infrastruktury technicznej (wrysowanej na załączniku graficznym – mapa zasadnicza skala 1:500, będącego integralną częścią niniejszego zezwolenia), przyjmuje się zgodnie z projektem.
9. Niniejsze zezwolenie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane (dotyczy wyłącznie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przedmiotowej trasy).

10. Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie infrastruktura techniczna nie zostanie przebudowana.

UZASADNIENIE

Wskazany w pkt. 10 - dwuletni okres ważności decyzji wynika z przeanalizowania okoliczności mogących mieć wpływ na czas realizacji planowanego przedsięwzięcia. W ocenie organu, termin ten jest wystarczający do uzyskania wszelkich niezbędnych, przewidzianych przepisami prawa uzgodnień związanych z realizacją przedmiotowego zadania, a także wykonaniem prac.

Kierując się interesem społecznym założono, iż termin ważności decyzji musi warunkować czas realizacji planowanego projektu, gdyż istnieje ewentualność, że droga w przyszłości może zostać przebudowana - zmieniając geometrię, co całkowicie uniemożliwiłoby wykonanie projektu przedłożonego przez stronę do uzgodnienia. Ponadto umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym objętym gwarancją/rękojmią, mogłoby narazić gminę na ich utratę.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Głogowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Głogowa oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - uzyskania w zależności od wymogów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
 - uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w przedmiotowym wniosku,
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urządzenia.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia, skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych


Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Załączniki:
1. Plan zagospodarowania terenu
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Otrzymują:
1. Pani Jolanta Kaczmarek
Jaczków, ul. Długa 29
67-200 Głogów
A/a

WliD.DD./Paweł Koch,
tel.: (76) 72 65 428

Z up. Prezydenta Miasta Głogowa
INSPEKTOR
Paweł Koch

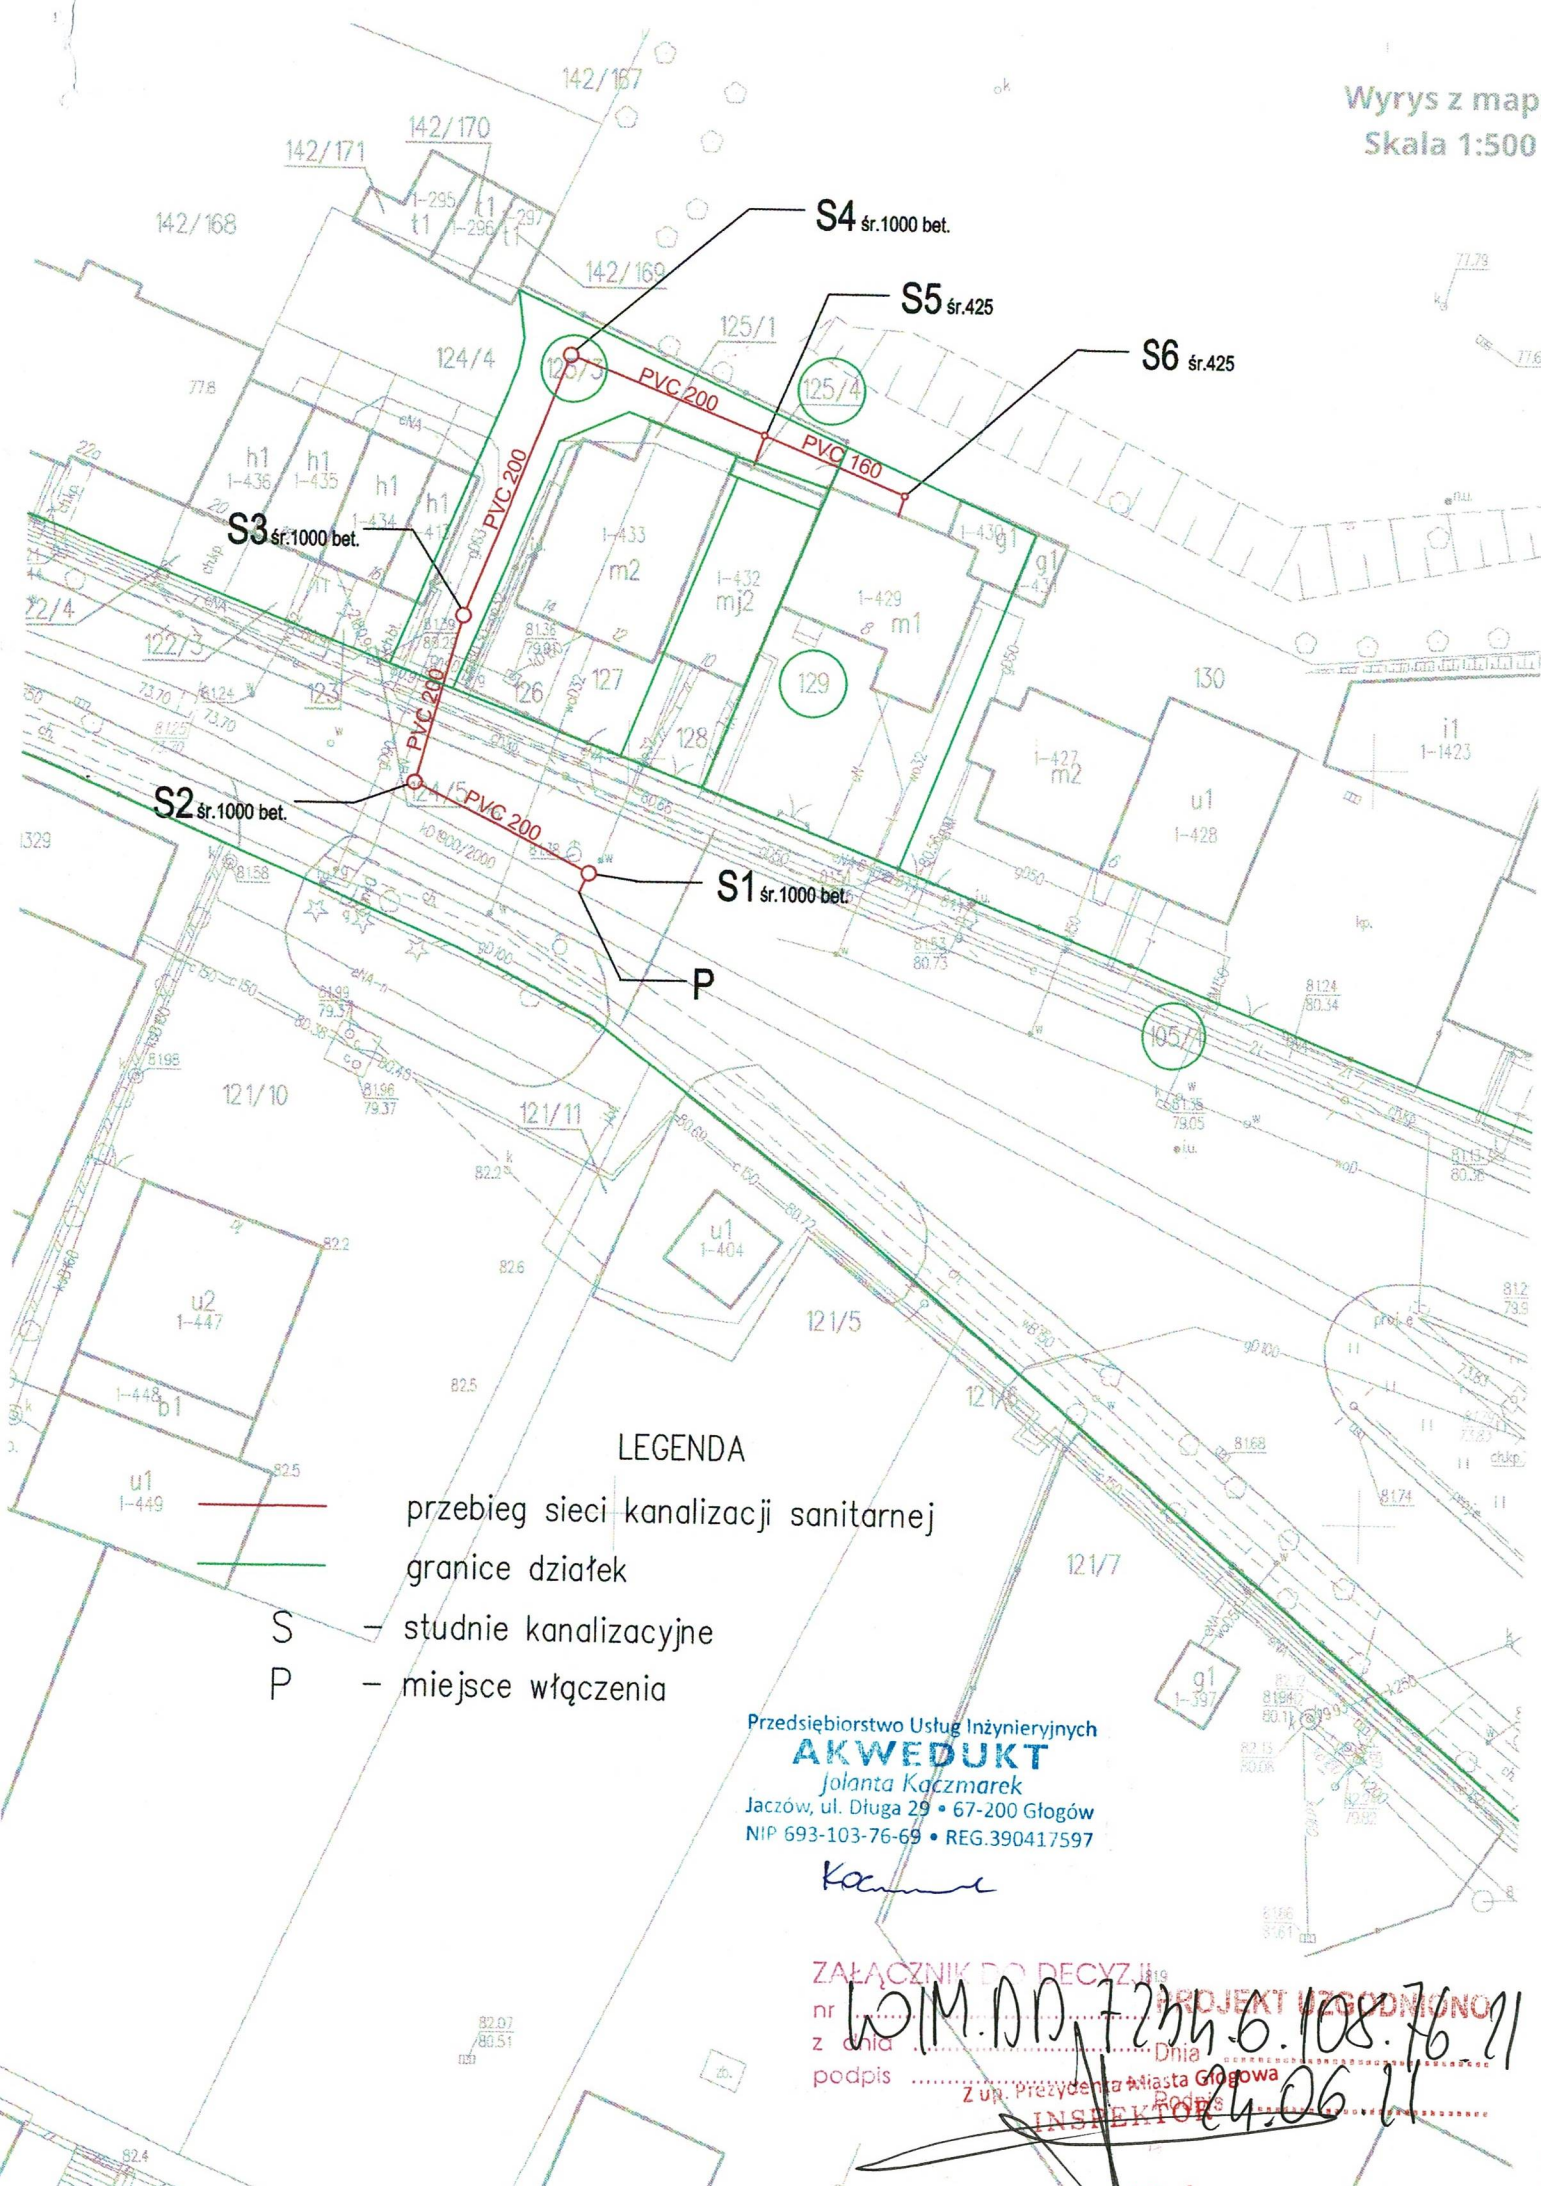

LEGENDA

- przebieg sieci kanalizacji sanitarnej
- granice działek
- S – studnie kanalizacyjne
- P – miejsce włączenia

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych
AKWEDUKT
Jolanta Kaczmarek
Jaczków, ul. Długa 29 • 67-200 Głogów
NIP 693-103-76-69 • REG.390417597

Kaczmarek

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
nr ...
z dnia ...
podpis ...
Z up. Prezydenta Miasta Głogowa
INSPEKTOR ...

Paweł Koch

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW**

**we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNICY**

59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110
Fax: (76) 72 13 121

L/N.5183.953.2021.KD

Legnica, dnia 06 lipca 2021 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich
AKWEDUKT**

Jolanta Kaczmarek

ul. Długa 29

Jaczków

67-200 Głogów

**Dotyczy: sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Elektrycznej 8 i 10,
dz. nr 129, 125/4, 125/3, 105/1, obr. Nadodrże, m. Głogów**

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2021 r. (data wpływu 21.06.2021 r.), w sprawie jw., uprzejmie informuję, iż po zapoznaniu się z treścią wniosku i załączoną dokumentacją: mapą z przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opisem technicznym (2 egz.), do budowy sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Elektrycznej 8 i 10, dz. nr 129, 125/4, 125/3, 105/1, obr. Nadodrże, m. Głogów, nie wnoszę uwag.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż przedmiotowa inwestycja prowadzona będzie poza terenem pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Głogowa, który został objęty wpisem do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r. W związku z powyższym na prowadzenie przedmiotowych robót budowlanych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Ponadto przypominamy o obowiązku wynikającym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r. poz. 710): „Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

- 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”

W załączeniu 1 egz. mapy z przebiegiem sieci wraz z opisem technicznym.

Drugi egz. mapy z przebiegiem sieci wraz z opisem pozostaje w aktach sprawy.

Otrzymują:

- adresat


aa teczka obiektu

**Z up. Dolnośląskiego
wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Leszek Dobrzyński
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy**

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:
 - A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
 - B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
 - C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
 - D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
 - A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
 - B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
 - A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
 - B. sprostowania danych;
 - D. ograniczenia przetwarzania danych;
 - E. przenoszenia danych;
 - F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000

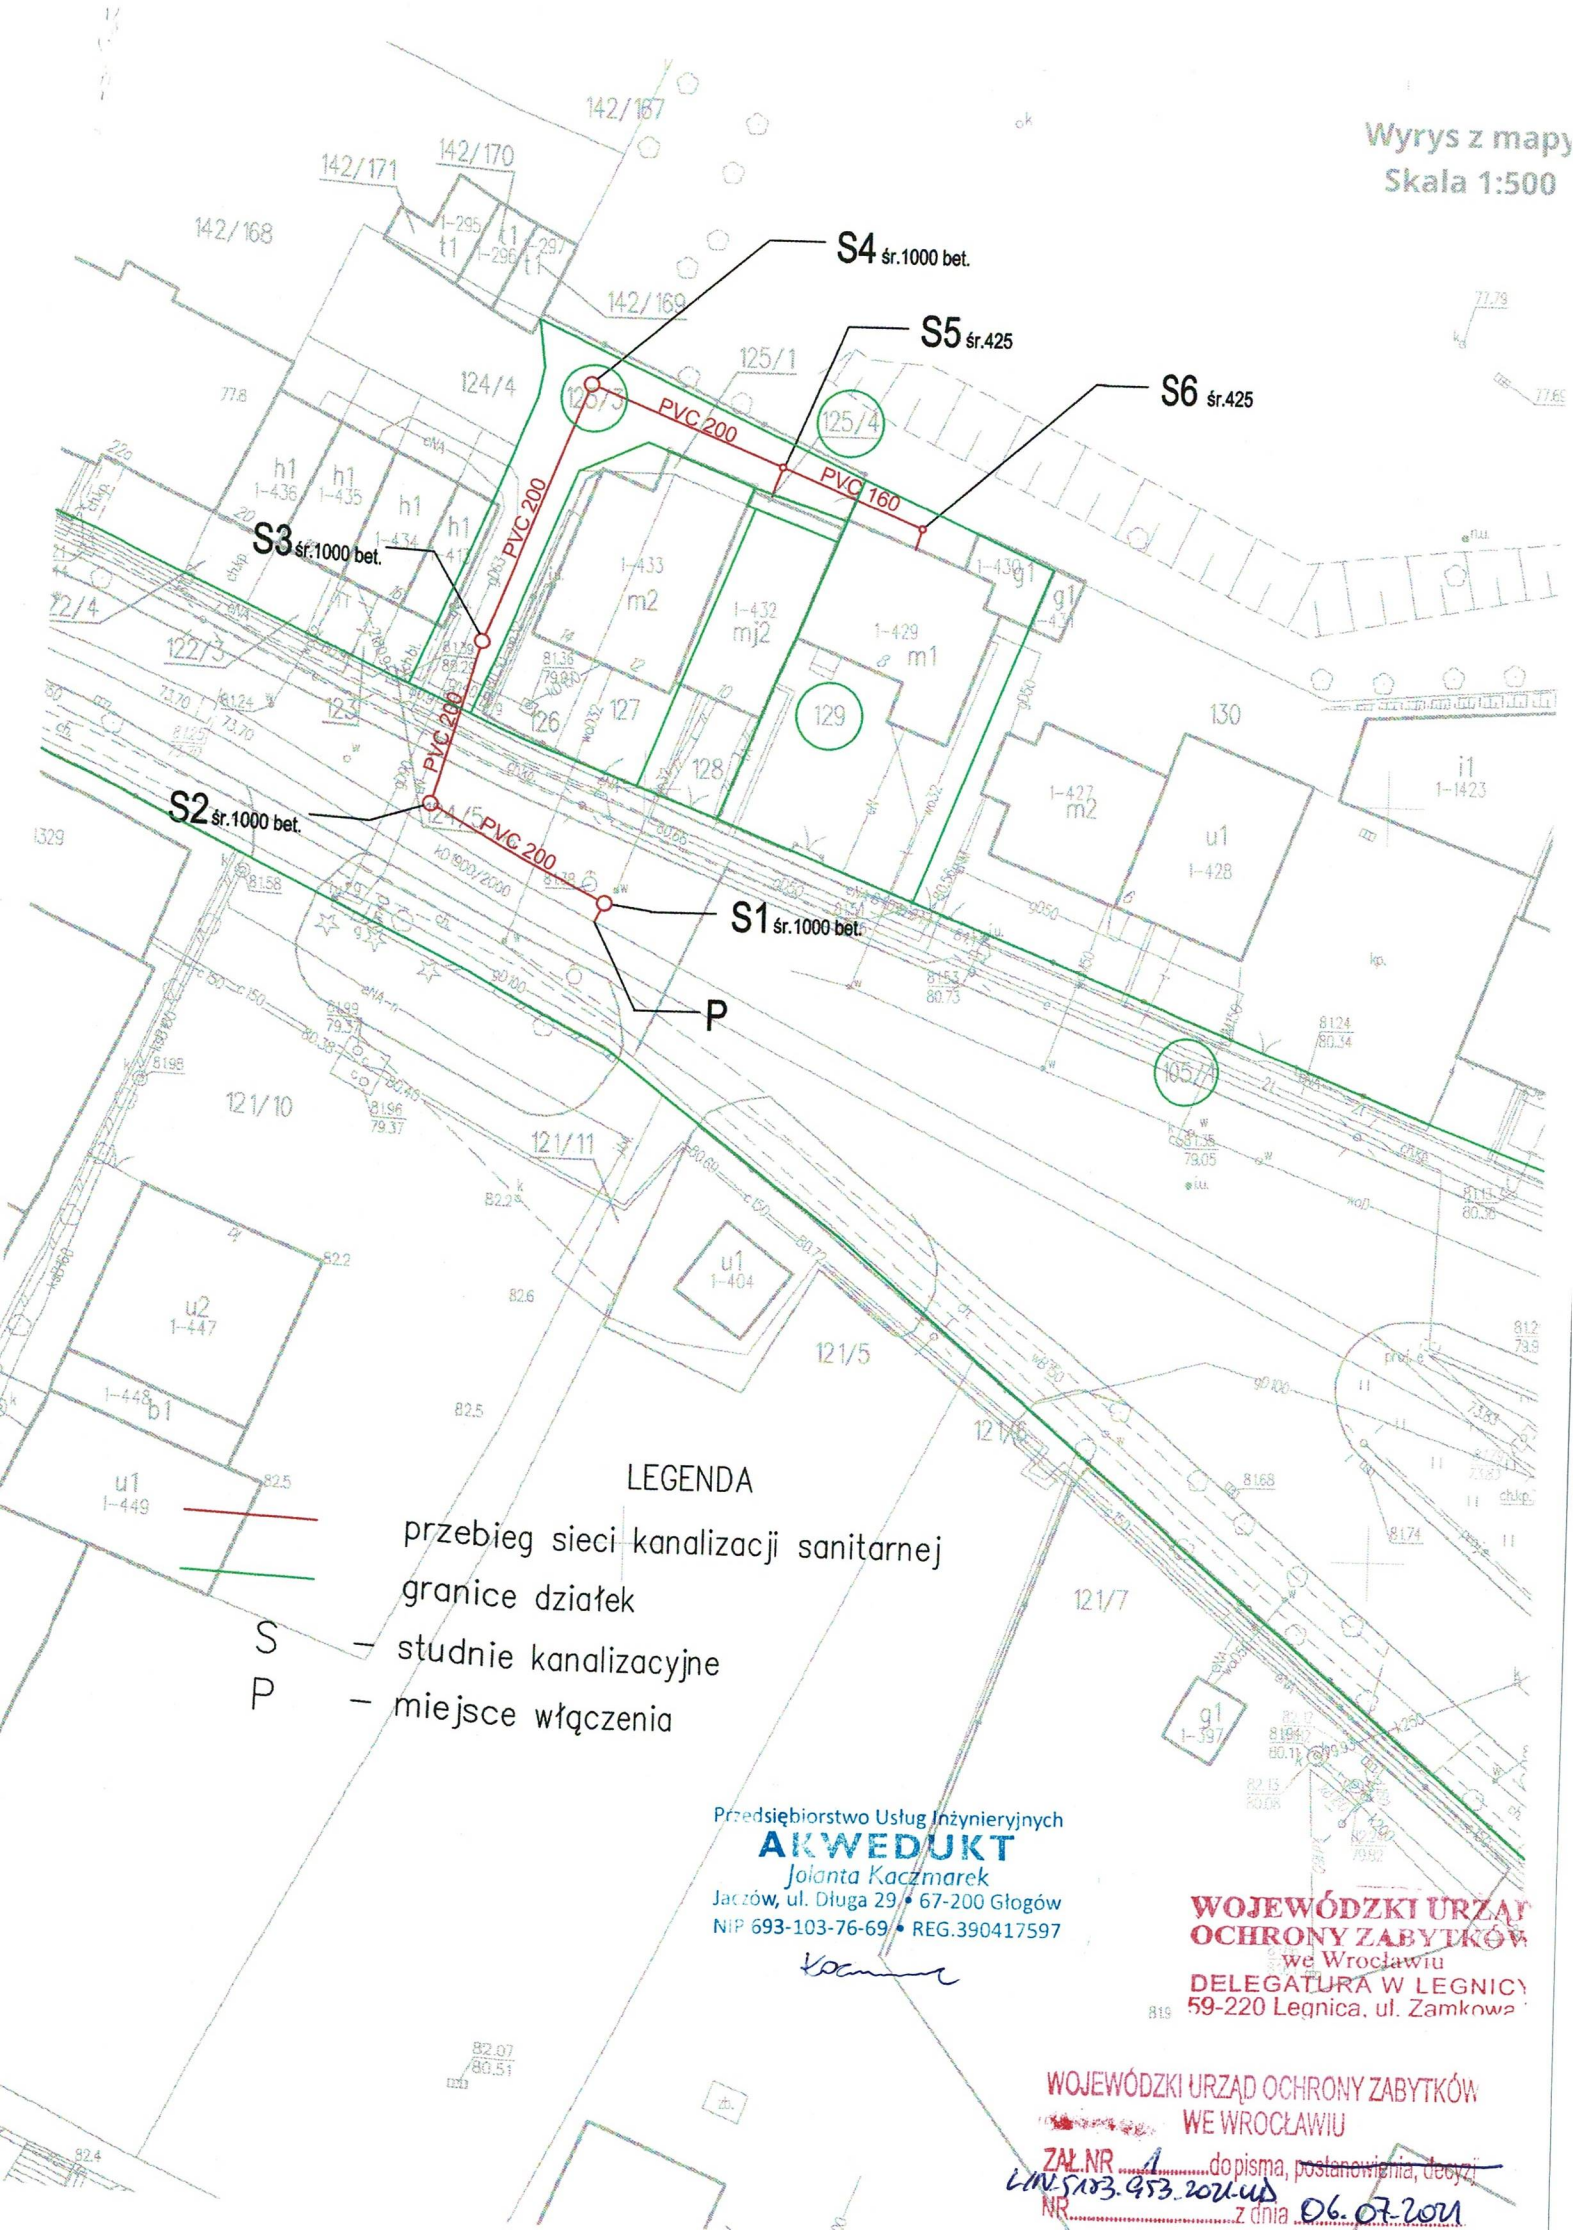

LEGENDA

- przebieg sieci kanalizacji sanitarnej
- granice działek
- S – studnie kanalizacyjne
- P – miejsce włączenia

Predsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych
AKWEDUKT
Jolanta Kaczmarek
Jaczów, ul. Długa 29 • 67-200 Głogów
NIP 693-103-76-69 • REG.390417597

Kaczmarek

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa

**WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
WE WROCŁAWIU**

ZAŁ. NR do pisma, postanowienia, decyzji
LM.503.453.2021.ub
NR z dnia 06.07.2021

Opis techniczny zamierzenia projektowego

1. Funkcja.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej służyć będzie do odbioru ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Elektrycznej 8 i 10 w miejscowości Głogów.

Sieć kanalizacji sanitarnej lokalizuje się na działkach geodezyjnych o numerach 129, 125/4, 125/3, 105/1 w obrębie 0001 "Nadodrze", miasto Głogów.

2. Charakterystyka projektu.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o średnicy 200 mm i 160 mm. Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwie studnie kanalizacyjne o średnicy 425 mm z tworzywa sztucznego o elementach łączonych między sobą na uszczelkę gumową z prefabrykowanym dnem, otworami i kinetą oraz cztery studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę wraz z częścią przydenną z prefabrykowanym dnem, otworami i kinetą. Studnie zakończone będą włazem żeliwno-betonowym typu ciężkiego.

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie ułożona na głębokości od 1,3 m do 4,00 m pod powierzchnią terenu na podsypce piaskowej o grubości 30 cm. Po ułożeniu rurociągu, rury będą obsypane piaskiem warstwą o grubości 30 cm nad wierzch rury. Szerokość wykopu pod rurociąg będzie wynosiła 1,0 m a pod studnie kanalizacyjne 1,5 m. Na powierzchni terenu znajdować się będą tylko włazy do studni kanalizacyjnych.


Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich
AKWEDUKT
Jolanta Kaczmarek
Jaczów, ul. Długa 29 • 67-200 Głogów
NIP 693-103-76-69 • REG.390417597

Kaczmarek

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2

**WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
WE WROCŁAWIU**

ZAL. NR 2 do pisma, postanowienia, decyzji
L.N. 503.453.2021-40
Z dnia 06.07.2021



TR w/m

Nasz znak: TT-400-18/2021

Głogów, dn. 08.02.2021 r.

Dotyczy: warunków technicznych na budowę sieci kanalizacyjnej celem przyłączenia istniejących budynków przy ul. Elektrycznej nr 8 i 10 w Głogowie.

Dział Techniczny informuje, iż sieć kanalizacyjną w ul. Elektrycznej w celu podłączenia istniejących budynków nr 8 i 10 należy projektować według następujących warunków:

- projekt należy oprzeć o propozycję przebiegu sieci kanalizacyjnej przedstawioną na załączonym planie,
- projektowaną sieć kanalizacyjną należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej przez zabudowę na niej studni kanalizacyjnej (S1) dn 600 mm na dz. nr 125/3 oznaczonej na załączonym planie linią koloru brązowego,
- na załamaniu sieci zaprojektować studzienkę rewizyjną (S2) dn 425 mm,
- na istniejących odejściach – przyłączach kanalizacyjnych (po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego) zaprojektować studzienki rewizyjne (S3 i S4) dn 425 mm celem przyłączenia budynków nr 8 i 10,
- w przypadku złego stanu technicznego odcinka (oznaczonego na planie kolorem zielonym) należy go wymienić od studzienki S3 do granicy nieruchomości,
- istniejące (stare instalacje kanalizacyjne wchodzące na dz. nr 131) należy trwale odciąć przez ich zamurowanie za studzienkami S3 i S4,
- sieć kanalizacyjną projektować z rur pcv łączonych na uszczelki a studnie rewizyjne projektować z tworzywa sztucznego,
- sieć kanalizacyjną projektować w układzie rozdzielczym, grawitacyjnym,
- średnice przewodów oraz spadek kanałów winny zapewnić samooczyszczanie sieci,
- kanały lokalizować w terenie ogólnodostępnym w lokalnych ciągach komunikacyjnych z zapewnieniem możliwości dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,
- przy projektowaniu sieci należy uwzględnić ewentualne przyszłe szkody górnicze,
- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcję planowanej sieci należy uzgodnić w dziale TT pod względem kolizji z istniejącym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,
- koncepcja winna zawierać wykaz właścicieli działek, po terenach których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci,
- opracowana dokumentacja techniczna sieci kanalizacyjnej, która podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego Przedsiębiorstwa, winna zawierać:
 - opis techniczny projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z informacją o zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych,
 - plan sytuacyjny sieci kanalizacyjnej sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: B.S. Głogów 73 8646000800000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodar
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 - rysunki profili podłużnych sieci kanalizacyjnej z podaniem: rzędnych terenu i osi przewodów, średnicy, materiału, długości, spadku, odległości oraz rzędnych innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowaną siecią kanalizacyjną.
- na etapie dokumentacji projektowej uzyskać stosowne zgody od właścicieli nieruchomości, po których będzie przebiegała projektowana sieć kanalizacyjna (decyzje, zgody oraz wyrys i wypis z gruntów terenów po których przebiegać będzie projektowana sieć załączyć do projektu),
 - przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić do Działu Dróg Urzędu Miasta Głogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w/w decyzję przedłożyć w dziale technicznym przy odbiorze częściowym,
 - w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji powiadomić pisemnie dział TT celem wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robót zanikających (przeglądy i odbiory techniczne częściowe) oraz robót ostatecznych (odbiór techniczny końcowy po zakończeniu budowy),
 - wykonawca nie ma prawa zasypywać wykonywanej sieci kanalizacyjnej przed przeprowadzeniem pomiarów geodezyjnych oraz dokonaniem komisyjnym odbiorów technicznych częściowych (w tym prób szczelności),
 - odbiór techniczny częściowy i końcowy winien odbywać się przy udziale kompetentnych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestników procesu inwestycyjnego,
 - do odbioru częściowego (przed zasypką) wymagane są szkice geodezyjne (inventaryzacja elementów podlegających zakryciu, natomiast do odbioru końcowego wymagana jest geodezyjna inventaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki geodezyjne,
 - wykonaną sieć kanalizacyjną należy poddać inspekcji kamerą video,
 - inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze końcowym winien przedłożyć:
 - dokumentację techniczną w oparciu o którą zrealizowano inwestycję, zawierającą naniesione zmiany przez projektanta (jeżeli takie wystąpią),
 - mapy sytuacyjno-wysokościowe powykonawcze w skali 1:500 zaktualizowane. Sieć kanalizacyjna naniesiona na mapie winny mieć określone rzędne wysokościowe,
 - protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności, inspekcji kamerą, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej
 - zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.
 - WTP traci ważność w razie nie przystąpienia do budowy bądź zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciągu 2 lat od daty uzgodnienia,
 - ze względu na możliwość wystąpienia kolizji planowanej sieci kanalizacyjnej z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci kanalizacyjnej złożyć na Naradę Koordynacyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie,

Załączniki :

1. Mapa- szt.1




Otrzymują:


- ☐ Adresat
2. TT a/a

TK/TK

CZŁONK ZARZĄDKU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki

Mapa poglądu, stanowiąca własność PWK Głogów.
Nie służy do celów projektowych

Legenda:
 - ugrzewanie trasy sieci kanalizacyjnej
 - odcięcie drzewostanu do ewentualnej wycienki
 - przewidywany przebieg "starej" instalacji do dołku

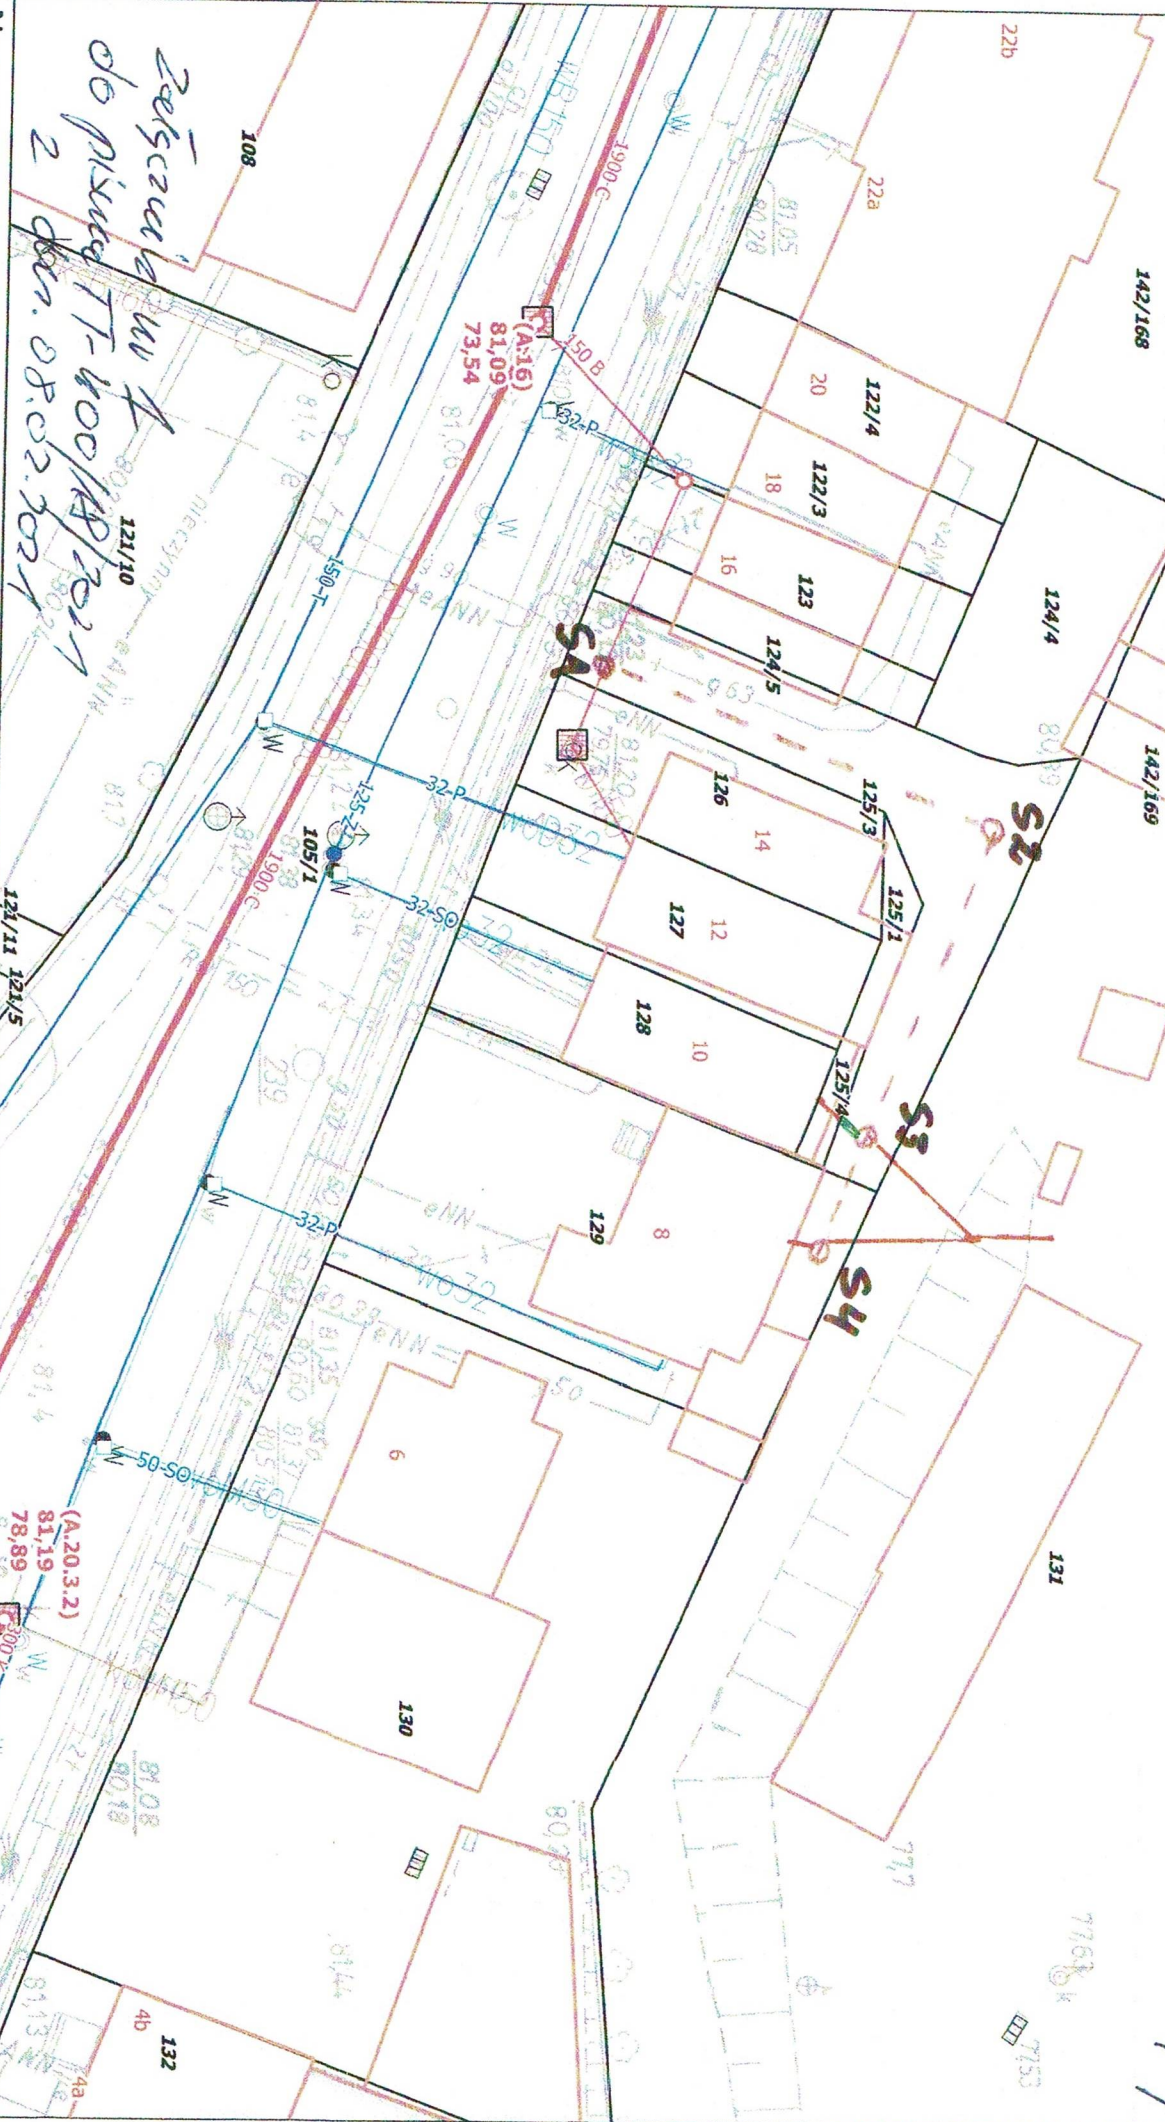

Nazwa:

Zeświadczenie
 o prawie TT-400/18/2017
 z dn. 08.02.2021

Skala: 1:378

Data: 2021-02-08

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów



Głogów, dnia 16-06-2021 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek**
Jaczów, ul. Długa 29
67-200 Głogów

Nasz znak: TT-400/ 121 /2021

Dotyczy: warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do budynków
mieszkalnych przy ul. Elektrycznej 8 i 10 w Głogowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w nawiązaniu do ustaleń podczas spotkania w siedzibie Przedsiębiorstwa z dnia 28-05-2021 r. dotyczących miejsca włączenia planowanej sieci kanalizacji sanitarnej do systemu kanalizacji Przedsiębiorstwa informuje, że punkt zapisany w WTP z dnia 08-02-2021r. znak TT-400/18/2021 dotyczący miejsca włączenia planowanej sieci cyt. „projektowaną sieć kanalizacyjną włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej przez zabudowę na niej studni kanalizacyjnej (S1) dn 600 mm na dz. nr geod. 125/3 oznaczonej na załączonym planie linią koloru brązowego”, otrzymuje brzmienie „projektowaną sieć kanalizacyjną włączyć do zlokalizowanego w pasie drogi ul. Elektrycznej kolektora kanalizacyjnego dn 1900x2000 mm, poprzez odblokowanie i wykorzystanie istniejących włączeń do kolektora tzw. włączeń na „ślepo”, kolektor kanalizacyjny zastał wskazany na załączonym planie linią koloru brązowego”.

Pozostałe zapisy zawarte w warunkach technicznych z dnia 08-02-2021 r. znak TT-400/18/2021 pozostają bez zmian.

W załączeniu plan sytuacyjny z wskazaniem kolektora kanalizacyjnego w ul. Elektrycznej.

Otrzymują:

- Adresat,
- TR w/m,
- TT a/a.

MD/MD

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

ZARZĄDNIK DO PISMA
PI-400/121/2021

KOLEKTOR KANALIZACJI
7N

GŁOGÓW, dnia 16.06.2021r.

STARSZY SPECJALISTA
ds. technicznych
PWIK w Głogowie sp. z o.o.

Marceli Downar





Głogów, dnia 16-06-2021 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek**
Jaczów, ul. Długa 29
67-200 Głogów

Nasz znak: TT-401/ 048 /2021

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych przy ul. Elektrycznej 8 i 10 w Głogowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w odpowiedzi na złożony wniosek o zaopiniowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Elektrycznej 8 i 10 w Głogowie informuje, że przedłożoną koncepcję opiniujemy pozytywnie.

Otrzymują:

- Adresat,
- TR w/m,
- TT a/a.

MD/MD

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów - ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 - tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 - fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284


06.06.2021 r.
Skala 1:500



proponowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej
granice działek

- S - studnie kanalizacyjne
P - zaślepka na kolektorze, miejsce włączenia

Koennel



Głogów, dnia 12-08-2021 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek**
Jaczków, ul. Długa 29
67-200 Głogów

Nasz znak: TT-401/ 069 /2021

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w ul. Elektrycznej w Głogowie na działkach nr geod. 105/1, 125/3, 125/4 i 129 obręb 0001 „Nadodrże” miasto Głogów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w załączeniu odsyła jeden egzemplarz dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w ul. Elektrycznej w Głogowie na działkach nr geod. 105/1, 125/3, 125/4 i 129 obręb 0001 „Nadodrże” miasto Głogów. Dokumentacja została uzgodniona pozytywnie bez uwag.

Otrzymują:
- Adresat,
- TT a/a.

MD/MD

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów • ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 • tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 • fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317


Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284




LEGENDA

- przebieg sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
- granice działek
- S studnie kanalizacyjne
- P miejsce włączenia do kolektora kanalizacyjnego
- W miejsce przeniesienia przyłącza kanalizacyjnego do budynku

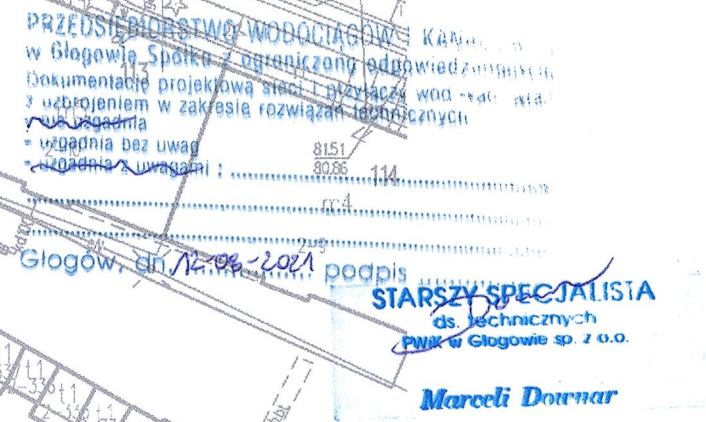

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych AKWEDUKT
Kazimierz, ulica Długa 29, 67-200 Głogów

PWIK w Głogowie, Sp. z o.o., ulica Łokotka 52, 67-200 Głogów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej
na odcinkach kolejnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129
chodzących o nazwę "Nowe" - miasto Głogów
Projekt zagospodarowania terenu

INWESTOR	MAJĄCE OBIEKT BUDOWLANO	TYTUŁ INWENIARSKI	IMI I NUMERO	NR UPOW. / SPECJALNOŚĆ	FOKUS	SKALA	NR RYS.	DATA
			mgr inż. T. Barczak	21/01/008 inż. - inż.		1:500	1.00	08-06-2021
			J. Kaczmarek					

Projekt Budowlany

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej